Przekrój normalny N1
(droga wewnętrzna)

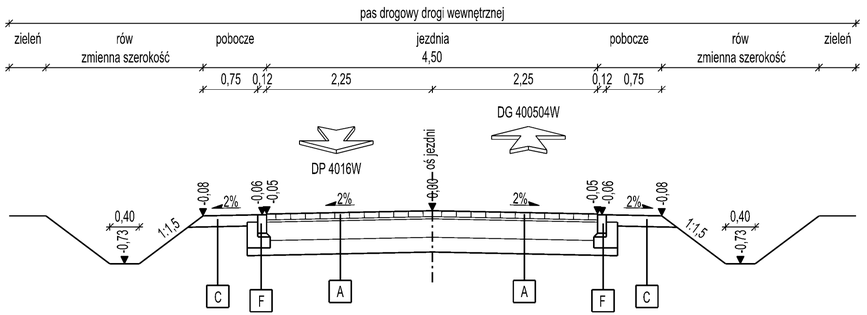

Przekrój normalny N2
(droga wewnętrzna)

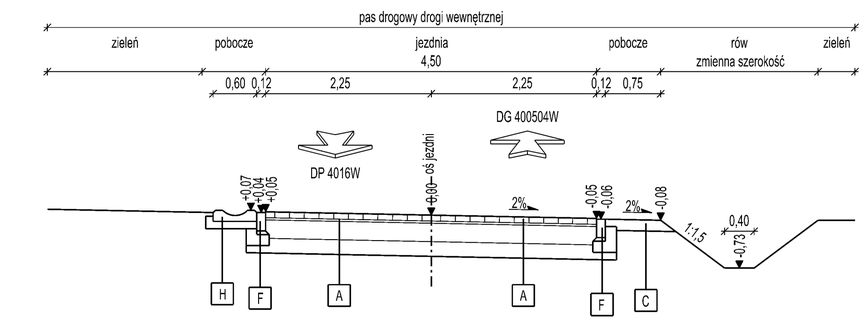

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ CHODNIK



SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE
w skali 1:25

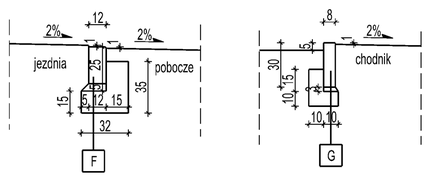

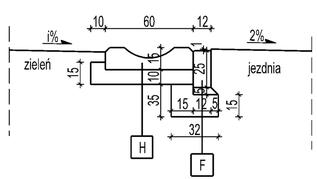

OPIS OZNACZEŃ UŻYTYCH NA RYSUNKU

A. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI [57 cm]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30) (10+15cm)
- 20 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C 1,5/2,0 < 4,0 MPa
  podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E_2 > 50 MPa

B. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ [27 cm]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor szary/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)
  podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E_2 > 50 MPa

C. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA [15 cm]
- 15 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)
  podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E_2 > 50 MPa

D. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO [47 cm]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor ciemnoszary/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 (C50/30)
- 15 cm - wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C 1,5/2,0 < 4,0 MPa
  podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E_2 > 50 MPa

E. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PROGU ZWALNIAJĄCEGO [67 cm]
- 8 cm - kostka betonowa typu Behaton /kolor czerwony/
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 35 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 (C90/30) (15+20cm)
- 20 cm - podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem w betoniarni C 1,5/2,0 < 4,0 MPa
  podłoże gruntowe doprowadzone do grupy nośności E_2 > 50 MPa

F. OPORNIK BETONOWY 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

G. OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ławie betonowej C12/15 z oporem

H. ŚCIEK KORYTKOWY 60x50x15 wg KPED 01.03 na ławie betonowej C12/15 z oporem

ZADANIE INWESTYCYJNE:
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadek

BIURO PROJEKTOWE:
KAPPA CONCEPT MICHAŁ CZERNICKI
ul. Wólczyńska 61 lok. 68
01-931 Warszawa

INWESTOR:
BURMISTRZ SZYDŁOWCA
pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dz. ew. nr 374, 410, 771, 773
obręb 0012 Sadek, gm. Szydłowiec

FAZA: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

TEMAT RYSUNKU: PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT - br. drogowa	*NR UPRAWNIEŃ*	*PODPIS:*
mgr inż. Michał Czernicki	MAZ/0017/PWOD/14	
SPRAWDZAJĄCY - br. drogowa	*NR UPRAWNIEŃ*	*PODPIS:*
mgr inż. Mateusz Jurczyk	MAZ/0410/PWOD/13	

DATA:	*SKALA:*	*NR RYSUNKU:*
12.2021	1 : 50	DT-3