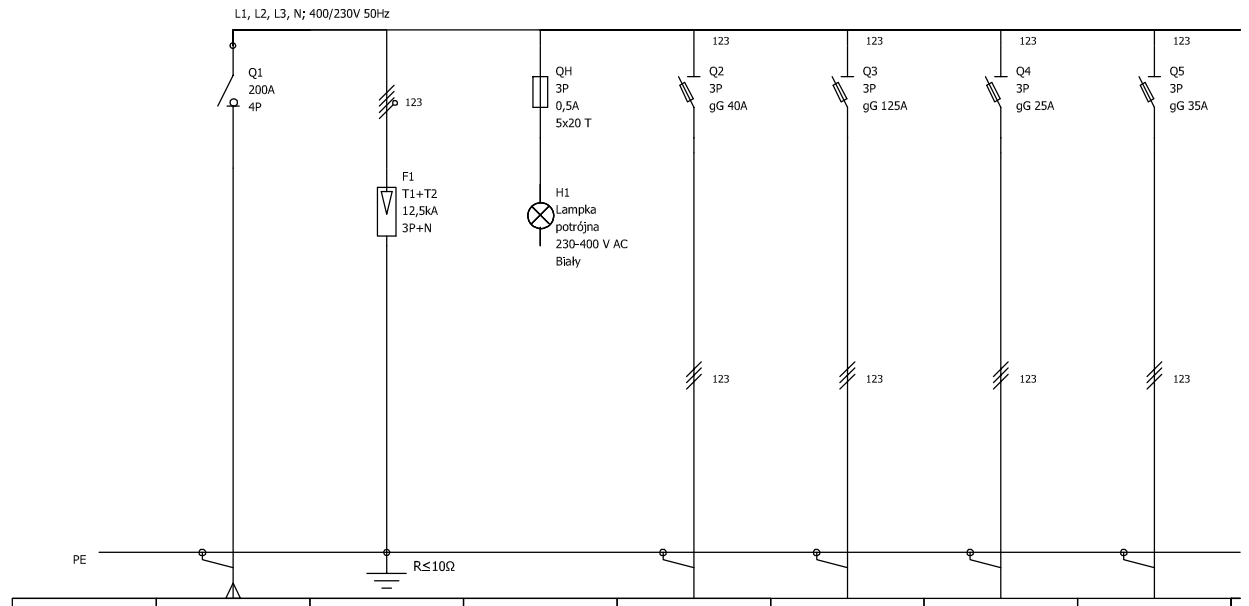

Oznaczenie obwodu							
Opis	Zasilanie z RG (przy trafostacji)	Ogranicznik przepięć typ 1+2	Sygnalizacja zasilania	Zasilanie szafy sterowniczej RT10	Zasilanie szafy sterowniczej RT11	Zasilanie szafy sterowniczej RT12	Zasilanie szafy sterowniczej RT13
Moc	120kW			19kW	61kW	11kW	15kW
Przekrój przewodu	5x150			5x16	5x50	5x10	5x16
Typ kabla	YAKXS			YKY	YKY	YKY	YKY

UWAGI:
Układ sieci TN-S
Ochrona przeciwporażeniowa:
- samoczynne szybkie wyłączenie zasilania
- wyłączniki różnicowo-prądowe 30mA

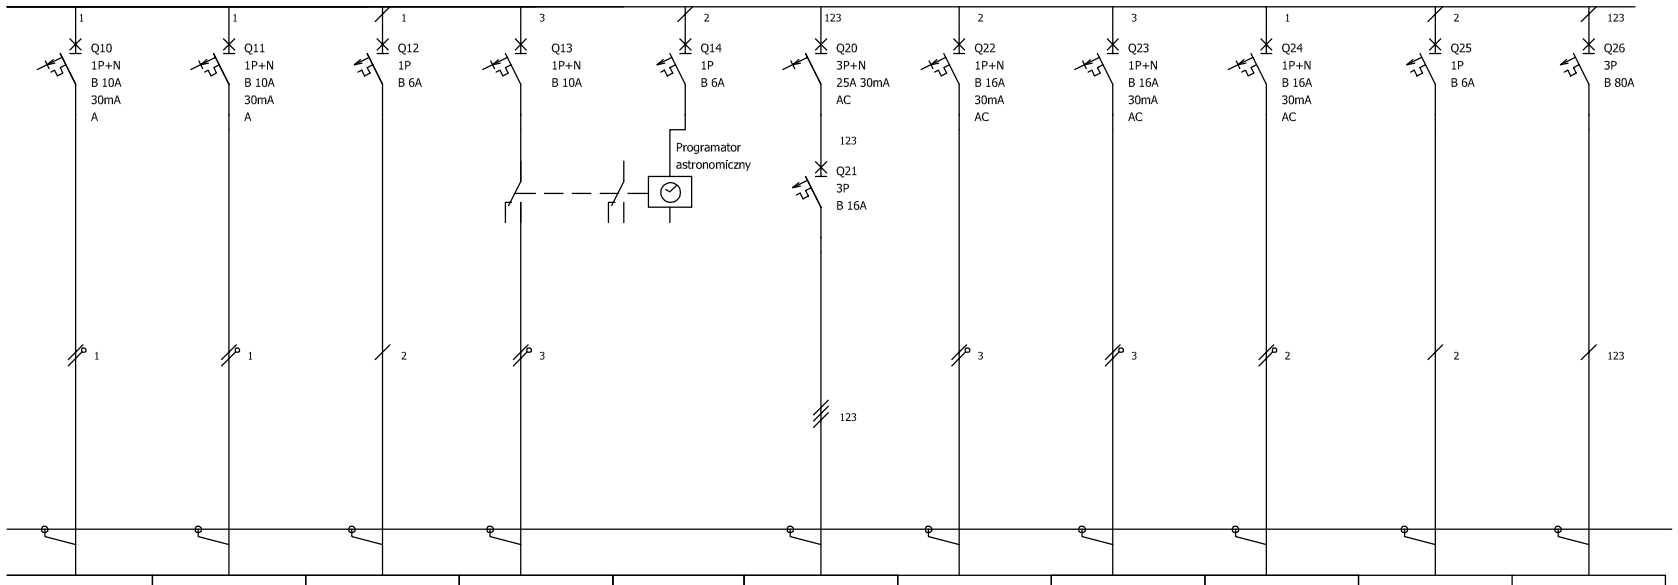

10	11	12	13		21	22	23	24	25	26
Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie awaryjne - zasilanie modułu awaryjnego	Oświetlenie zewnętrzne	Sterowanie oświetleniem zewnętrznym	Zasilanie gniazda 400V	Gniazda serwisowe 230V	Gniazdo grzejnika elektrycznego	Gniazdo grzejnika elektrycznego	Transformator bezpieczeństwa 230/24V - zasilanie oświetlenia przenośnego	zasilanie TA2 przy B5
160	162W		160		5000W	2000W	2000W	2000W	100VA	40000W
3x2,5	4x1,5		3x2,5		5x4	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x1,5	5x25
YKYżo	YDYżo		YKYżo		YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YKYżo

www.bioprojek.pl
biuro@bioprojekt.pl
44 737 09 10
509 020 832

Inwestor:

Gmina Miasto Szydłowiec

pl. Rynek Wielki 1
26-500 Szydłowiec

Generalny projektant

PPW Bioprojekt Sp. z o.o.

Aleja Armii Krajowej 22b/9
97-300 Piotrków Trybunalski

Tytuł zadania:

Dokumentacja projektowa modernizacji Oczyszczalni ścieków w Szydłowcu

Tytuł projektu:

Projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - Etap 1 wyciąg z dokumentacji obejmujący gospodarkę osadową

Faza:	
PROJEKT TECHNICZNY	PT
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE	IE

Tytuł rysunku:

Rozdzielnia TA-01

Rewizja	00
Zespół projektowy	Data 01.2023
Projektant:	Andrzej Goszczyński, upr. nr 372/94/WŁ
Sprawdzający:	Andrzej Kacperski, upr. nr UAN.IV.10220/70/81
Opracował:	Jacek Jakubowski

Nazwa obiektu

INSTALACJA HALI B9

Nr rys.

PT-IE-04

Skala Jak zaznaczono