


## UWAGI

1. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA WYKONAĆ POPRZECZ LUTOWANIE
2. ZŁĄCZA KONTROLNE INSTALOWAĆ NA WYS. 1.8m
3. OPORNOŚĆ UZIEMIENIA  $R < 10 \text{ omów}$
4. DO WYKONANIA POŁĄCZEŃ ZASTOSOWAĆ DRUT DFeZn 8mm

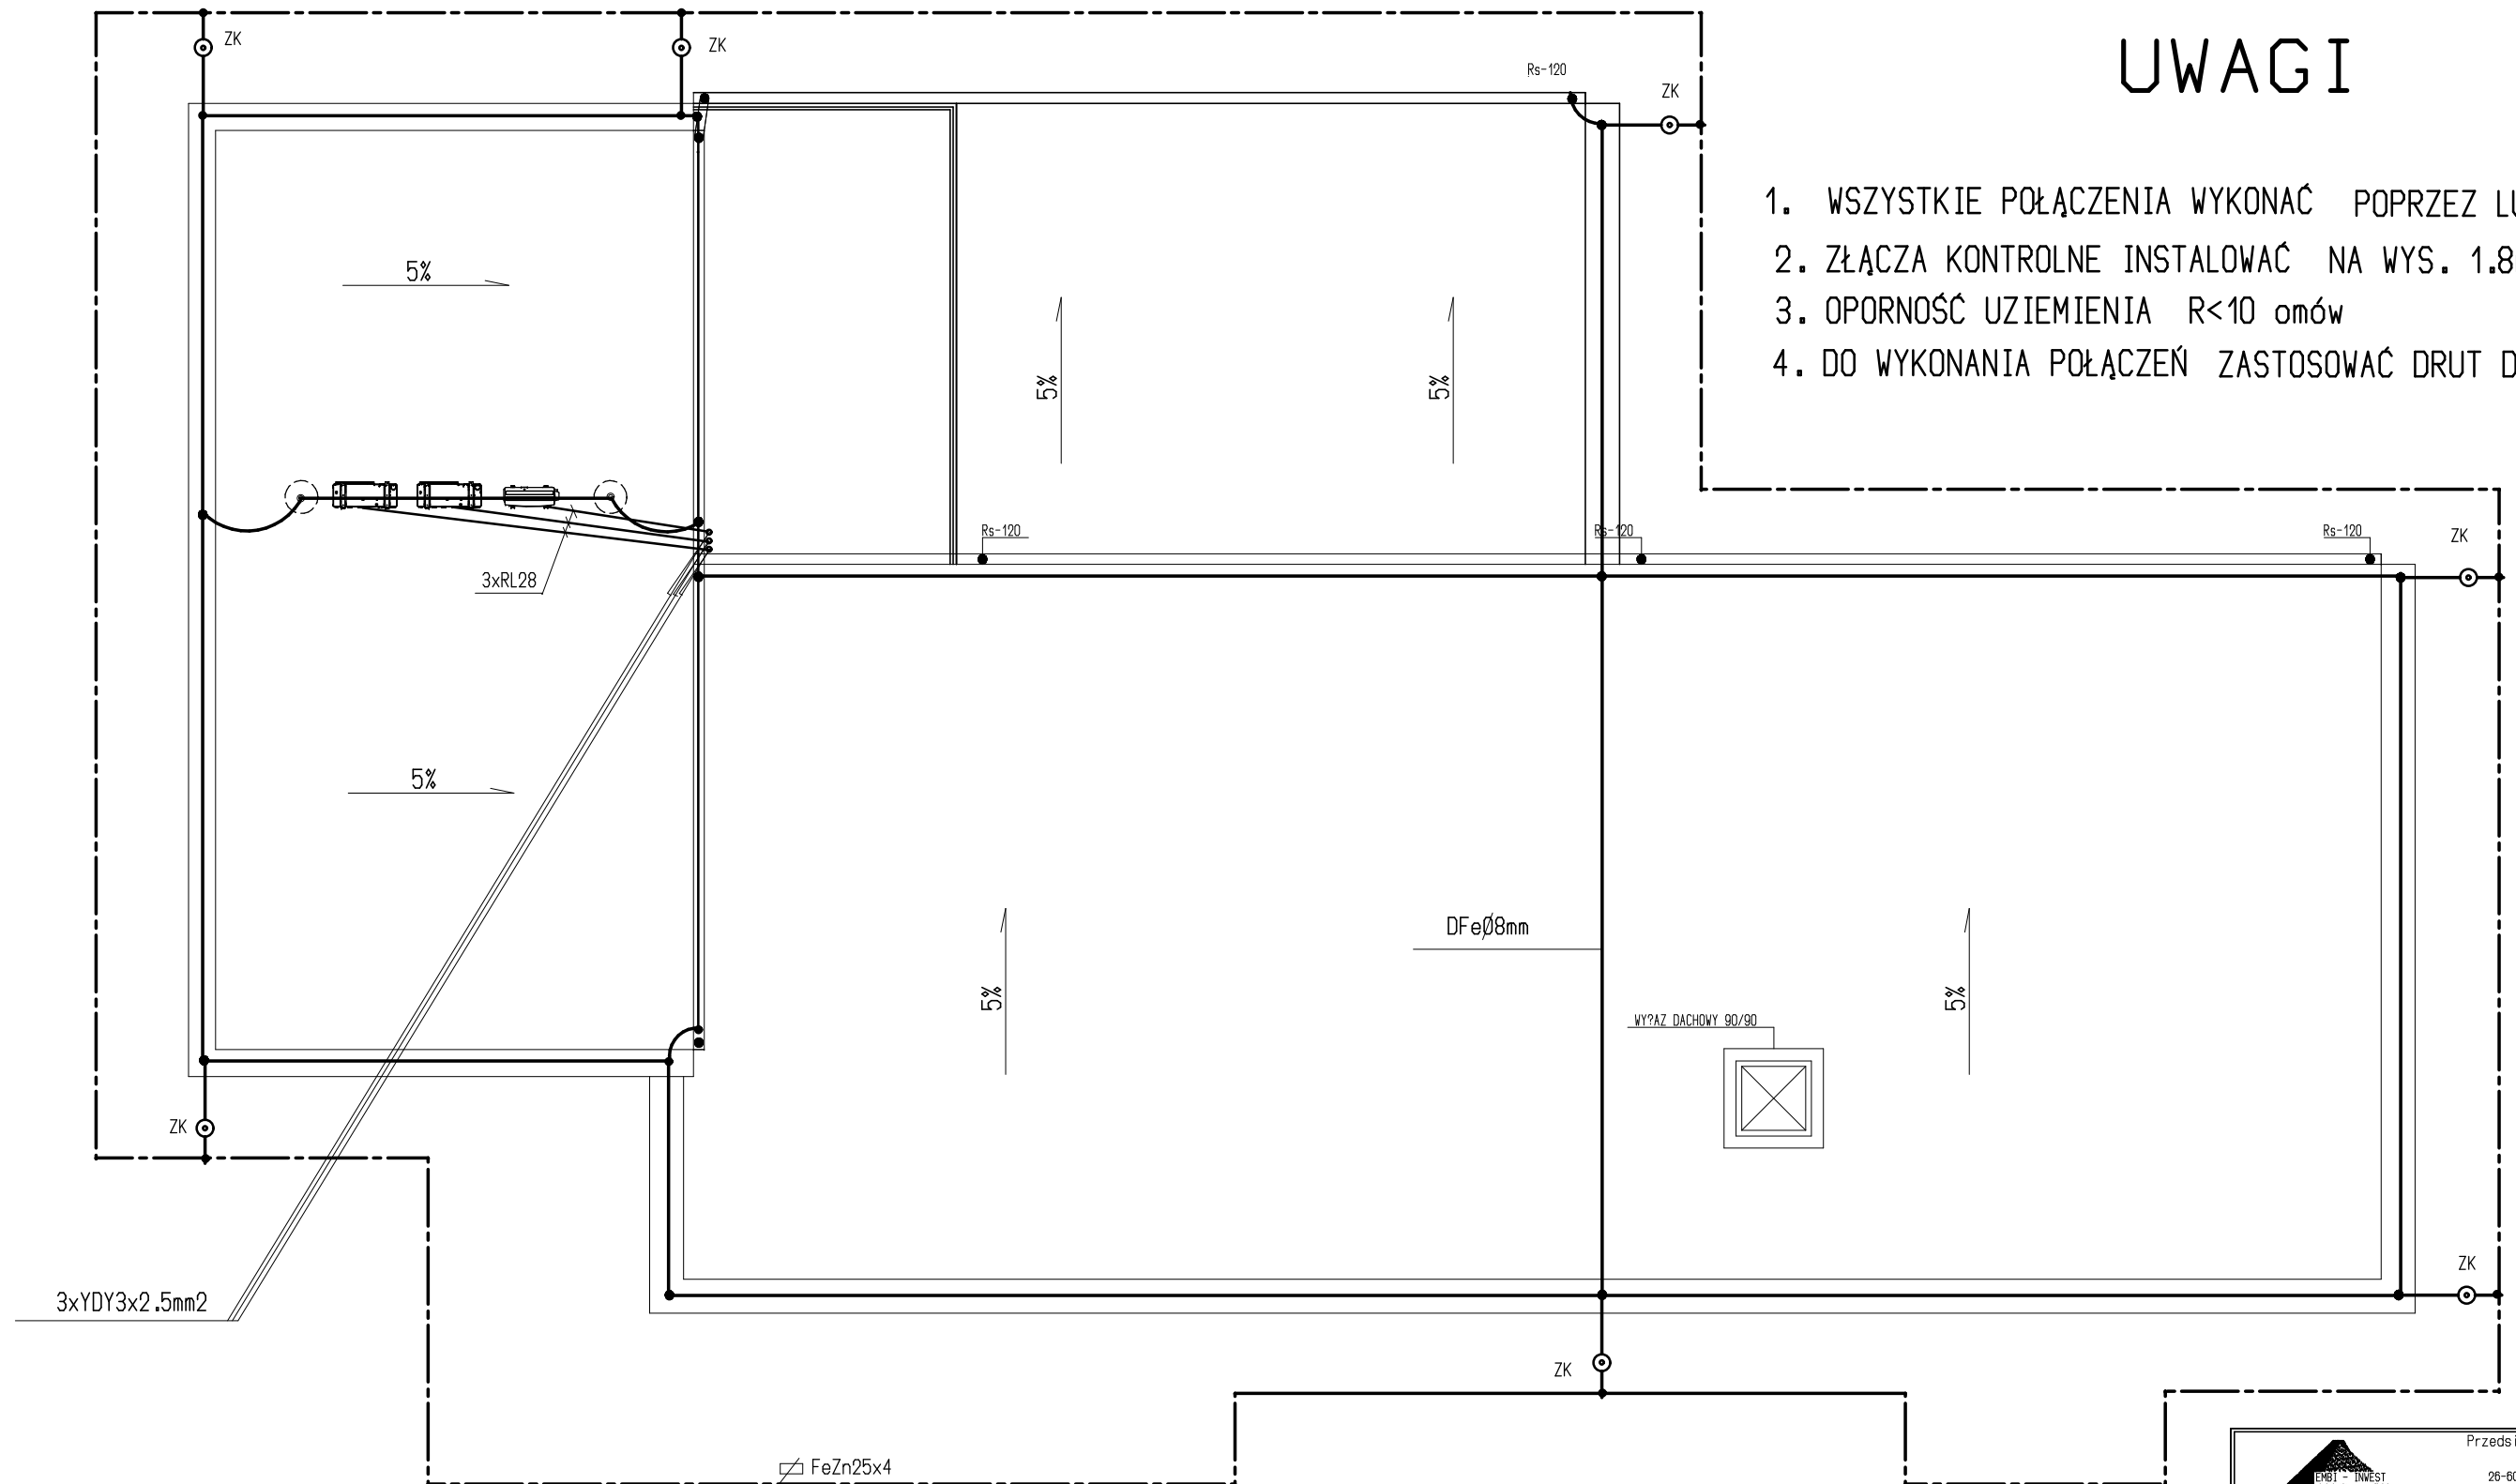

		Przedsiębiorstwo "EMBI-INWEST" Biwojno Marek 26-600 Radom, ul. Ptasia 14 tel. 48/383 66 90	
Objekt: <u>BUDYNEK REGIONALNEGO CENTRUM BIBLIOTECZNO - MULTIMEDIALNE</u> W SZYBOWCU PRZY UL. KOLEJOWEJ NA DZIAŁCE NR. 5282/22; 5282/28; 5763/9			
Inwestor-Zlecający: GMINA SZYDŁOWIEC ul. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec			
Branża: <u>ELEKTRYCZNA</u>		Uprawnienia:	
Projektował: inż. Piotr Gralewski		upr. JANIUKB386/RA/43/85	
Opracował: mgr inż. Robert Marchewka			
Sprawdził: inż. Andrzej Pawłowski		upr. GP1117342/75/91	
Rysunek:			
<h2>PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ</h2>			
Faza: <u>P_BUDOWLANY</u>		Data: <u>05/2010</u>	
		Skala:	
		Nr rys.:	