RZUT FUNDAMENTÓW 1:100

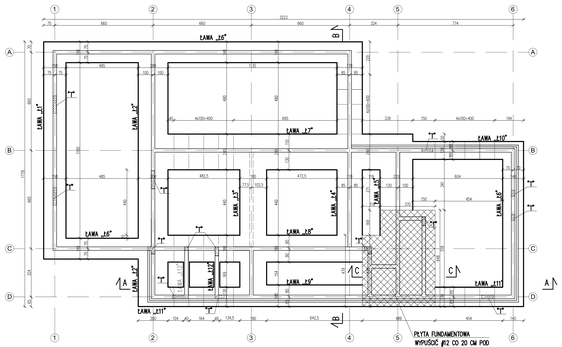

B–B 1:20

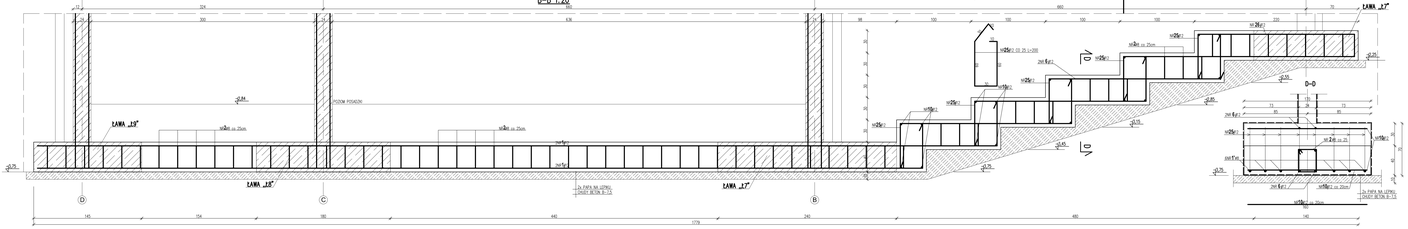

A–A 1:20

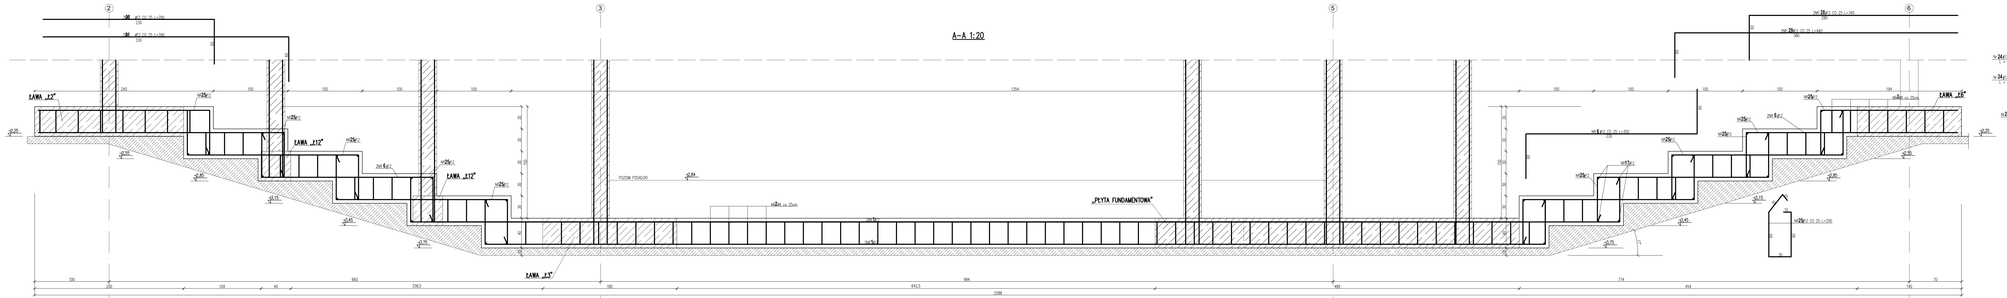

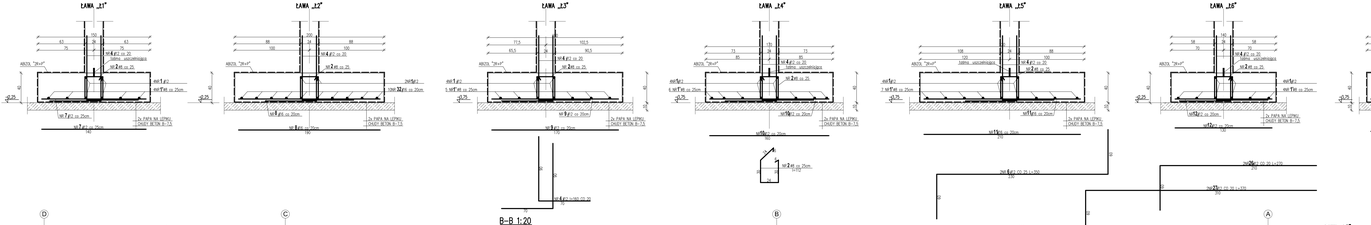

PŁYTA FUNDAMENTOWA 1:20

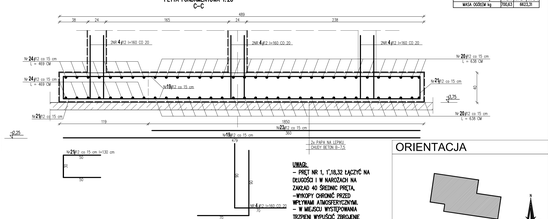

UWAGI:
- PRĘT NR 1, 7,18,32 ZAGIĘCIĆ NA DŁUGOŚCI 1 W NAROŻACH NA ZAKŁAD 40 ŚREDNIC PRĘTA.
- WYKOPY CHRONIĆ PRZED WPŁYWAMI KLIMATYCZNYCH.
- W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA TECHNIK WYKOPU ZWOLNIĆ STARTOWE.
- ZBROJENIE "T" ZBROIĆ ∅12 O MAX ROZSTAWIE 15 CM, STRZEMIONA # Ø 10 12 CM
- FUNDAMENT SADOWIĆ NA GRUNCIE RODZIMYM
- GRUNT UPLASTYCZNIONY

NALEŻY UZGADNIĆ ZASTĄPIĆ CHUDYM BETONEM B7,5
- CZĘŚĆ PODZIEMNA POMINNA BYĆ WYKONANA Z BETONU SZCZELNEGO W8
- W POZIOME FUNDAMENTÓW W OSIACH 3–3, B–D WYKONAĆ PŁYTĘ ŻELBETOWĄ GR. 20 CM NA CHUDYM BETONIE Z BETONU B25 W8 ZBROJONĄ SIATKĄ GÓRĄ I DOŁEM ∅12 CO 20 CM /A–B/, NA STYKU FUNDAMENTÓW ZAKOŃCZYĆ TAŚMY USZCZELNIAJĄCE
- IZOLACJA ABIZOL 2P+P

mq_f = 160 kPa
BETON B–25 W8
STAL A–IIIN ∮
A–0(StOS–b)∮
±0,00=227,95 m.n.p.m.

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

M	Ø	L szt.	kształt A–G	[kg]
1	∅12	16	1x2x3x4	136,96
2	∅8	16	1x2x3x4	218,24
3	∅8	120	670 7750	
4	∅12	120	150 1950	2652,0
5	∅12	120	150 150	1346,4
6	∅12	120	83	1017,7
7	∅12	120	40	1452,80
8	∅12	120	39	1430,1
9	∅12	120	39	1430,1
10	∅12	120	39	1430,1
11	∅12	120	39	1430,1
12	∅12	120	39	1430,1
13	∅12	120	196	2412,80
14	∅12	120	122	1502,16
15	∅12	120	76	1126,20
16	∅12	120	42	1548,80
17	∅12	120	39	1438,1
18	∅12	120	39	1438,1
19	∅12	120	39	1438,1
20	∅12	120	196	2412,80
21	∅12	479	84	3962,88
22	∅12	480	40	1972,80
23	∅12	120	110	1423,80
24	∅12	120	40	1476,80
25	∅12	120	72	1776,19
26	∅12	120	39	1438,1
27	∅12	120	39	1438,1
28	∅12	479	8	31,80
29	∅12	479	8	29,60
30	∅12	240	12	44,80
31	∅12	240	12	44,80
32	∅12	240	12	44,80
33	∅12	120	39	1438,1
34	∅12	120	39	1438,1
35	∅12	120	39	1438,1