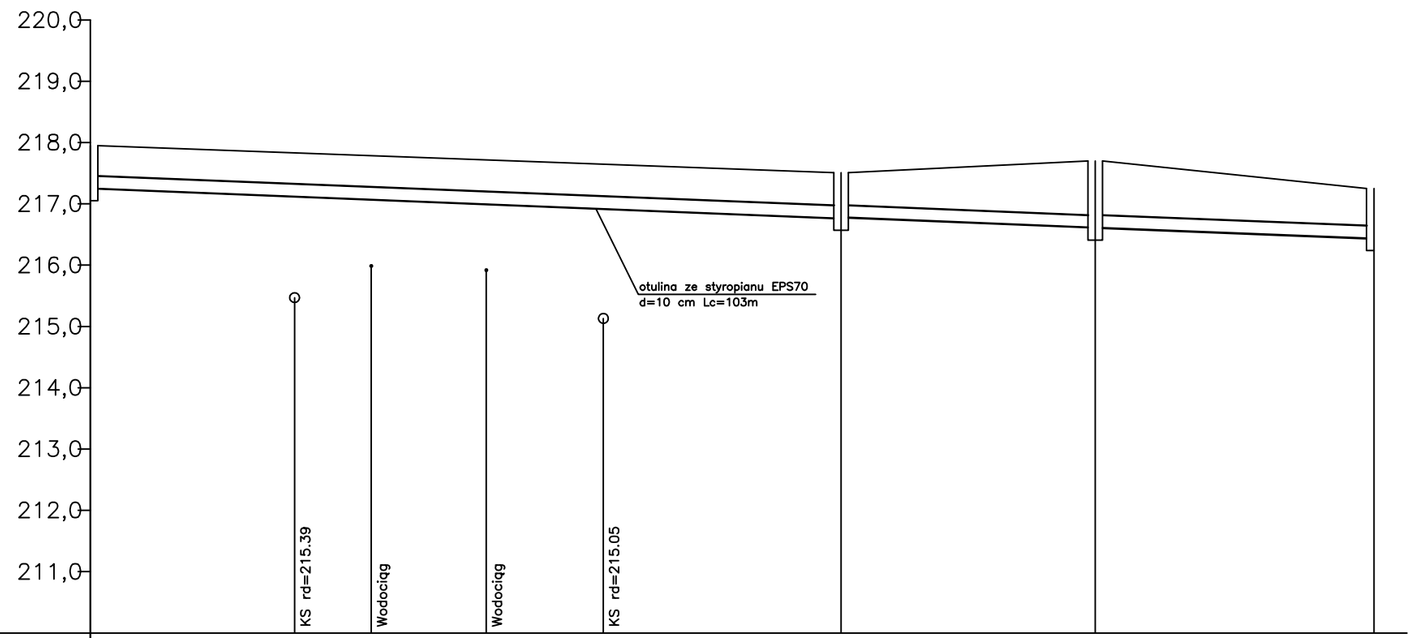

pp = 210,00m npm

Nr Studni	H1					H2	H3	I3
Odległość [m]	0,0	16.65	29.90	32.28	41.83	61.2	81.93	104.66
Rzędne terenu [m npm]	217,95					217,51	217,70	217,25
Rzędne dna kanału [m npm]	217,25					216,77	216,61	216,44
Zagłębienie	0,7					0,74	1,09	0,81
Spadek [%]/Długości			60,01		0,8%	19,53 0,8%	21,52	0,8%
Śrenica, Materiał	PVC200/4,7mm kl. S							
Hektometr trasy	0							1

+13° +23° +90°

UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokum. branżowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone równolegle.
3. Wymiary należy sprawdzić w naturze.
4. Wszelkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– Prawo budowlane,
– warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych (MBiITB),
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty ITB,
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców mat. bud., inst.,
– przepisy techniczne instrukcji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
6. Projekt chroniony prawem autorskim.

MBProjekt

INWESTOR:	URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU SZYDŁOWIEC		BRANŻA
TEMAT:	PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LIPOWEJ, PODZAMCZE W MIESCIE SZYDŁOWIEC		SANITARNA
ADRES:	UL. LIPOWA ,PODZAMCZE		GRUDZIEŃ 2010r.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Jacquier		SKALA 1:100 1:500
PROJEKTOWAŁ:	mgr. inż. Aneta Lewandowska	upr. nr Maz/IS/0235/10	
SPRAWDZIŁ:	mgr. inż. Mariusz Wójcik	upr. nr Maz/0056/PWOS/03	
TREŚĆ RYSUNKU	Profil podłóżny kanalizacji deszczowej H1–I3		NR RYSUNKU KD-05