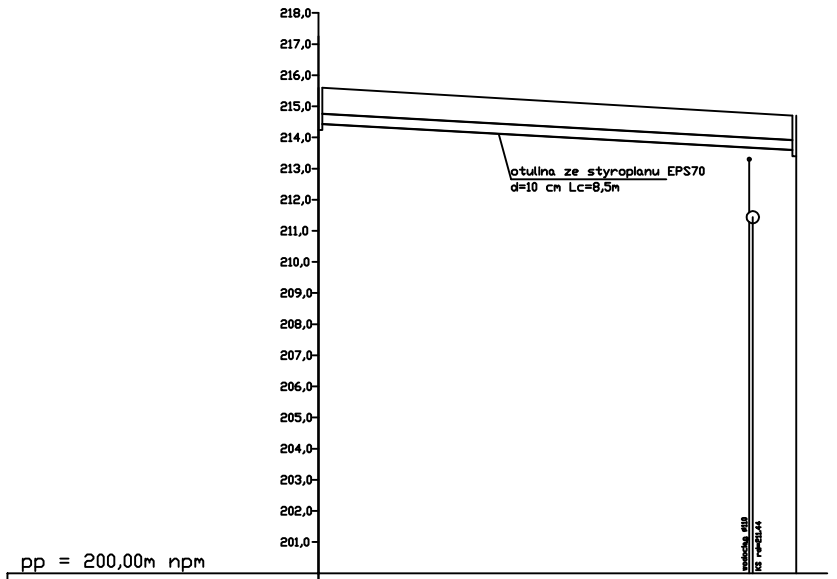

pp = 200,00m npm

Nr Studni	J3	J4
Odległość [m]	0,0	75,7
Rzędne terenu [m npm]	214,20	214,09
Rzędne dna kanału [m npm]	213,44	213,18
Zagłębienie	0,76	0,91
Spadek [%]/Długości	75,7	1,2
Średnica, Materiał		

Hektometr trasy

MBProjekt

UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokum. branżowymi i budowlanymi.
2. Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone równolegle.
3. Wymiary należy sprawdzić w naturze.
4. Wszelkie elementy konstrukcji wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
5. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– Prawo budowlane,
– warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych (MBiITB),
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
– instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty ITB,
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców mat. bud., inst.,
– przepisy techniczne instrukcji kontrolujących jakość materiałów i wykonywania robót.
6. Projekt chroniony prawem autorskim.
7. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone – żadna część tego rysunku nie może być przeprodukowana, przechowywana ani przekazywana bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.

INWESTOR:	URZĄD MIEJSCKI W SZYDŁOWCU SZYDŁOWIEC			BRANŻA SANITARNA
TEMAT	PROJEKT POŁACZENIA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI			MAJ 2014r.
ADRES	SZYDŁOWIEC			SKALA 1:100 1:500
OPRACOWAŁ	mgr. inż.Bartłomiej Miszta			
PROJEKTOWAŁ	mgr. inż. Mariusz Wójcik	upr. nr MAZ/0056/PWOS/03		
TREŚĆ RYSUNKU	PROFIL PODŁÓŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ J3–J4			NR RYSUNKU KD–02