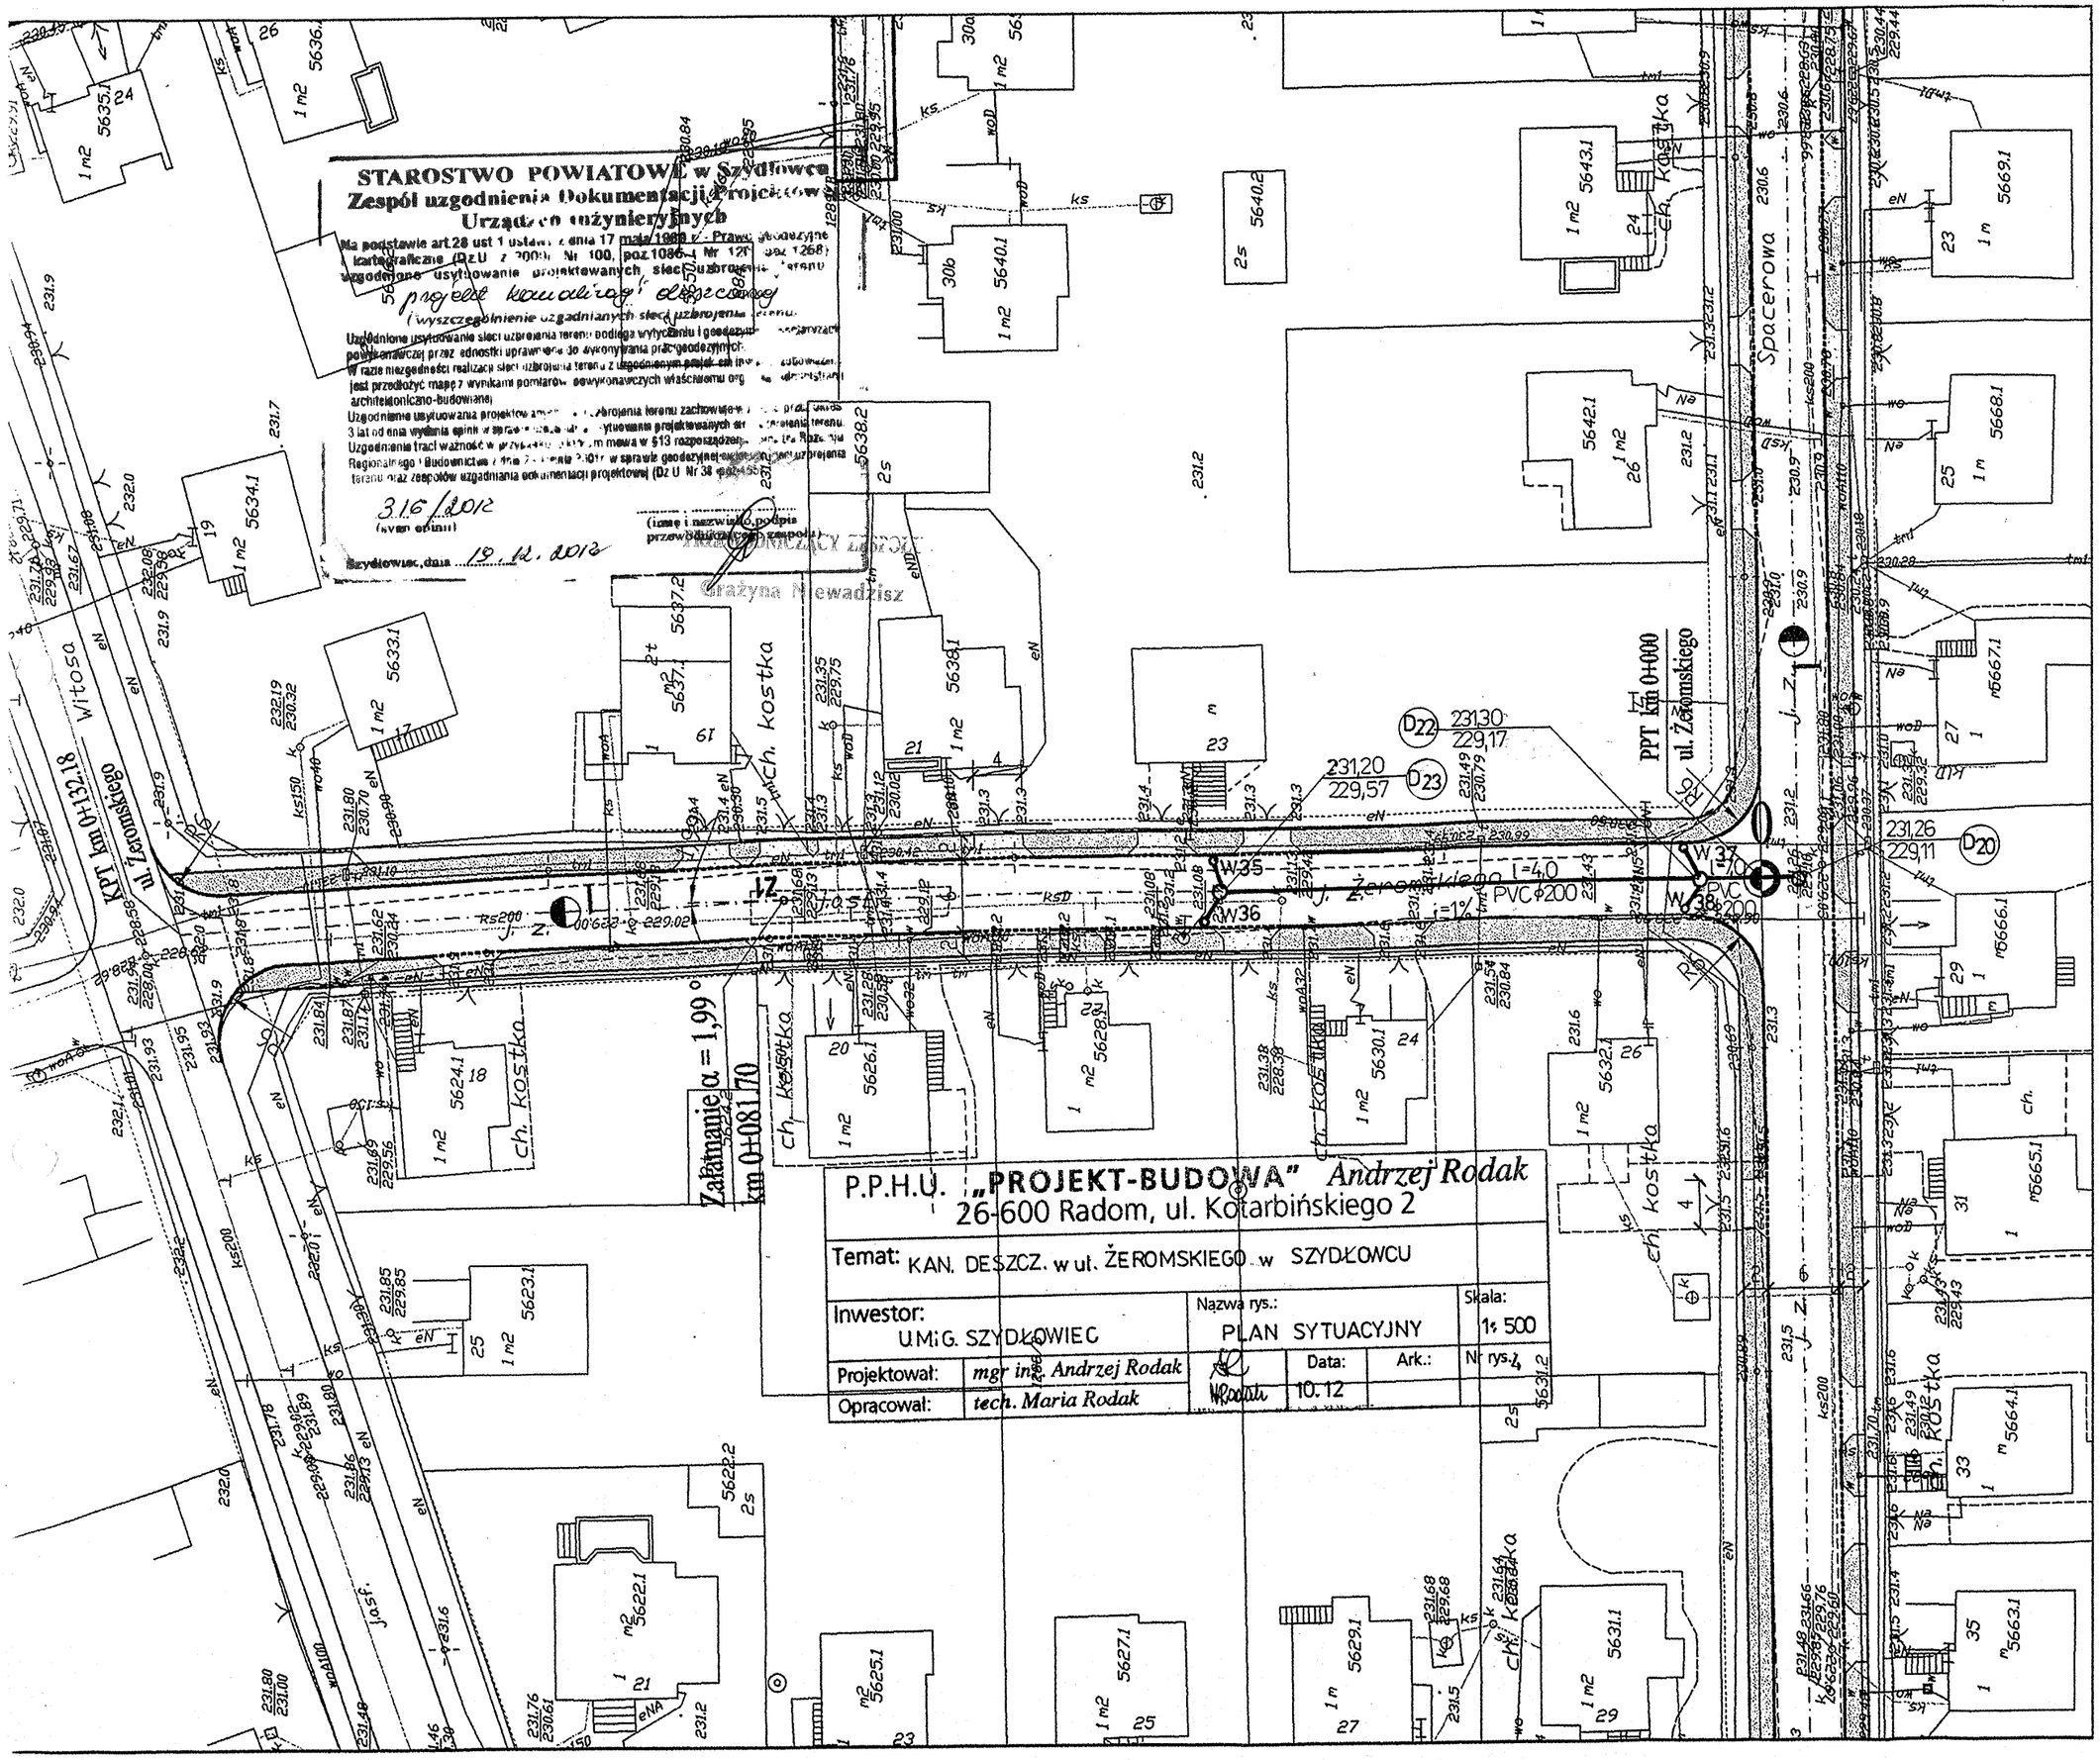
STAROSTWO POWIATOWE w Szydłowcu
Zespół uzgodnienia Dokumentacji Projektowej
Urządzeń inżynieryjnych
Na podstawie art.28 ust 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120 poz.1268) uzgodniono usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu
projekt kanalizacji deszczowej
(wyszczególnienie uzgadnianych sieci uzbrojenia terenu)
Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Uzgodnienie traci ważność w przypadku zmiany mowa w §13 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 sierpnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455)
316/2012
(sygn. opinii)
(imię i nazwisko, podpis przewodniczącego zespołu)
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU
Grażyna Niewadzisz
Szydłowiec, dnia 19.12.2012
P.P.H.U. „PROJEKT-BUDOWA" Andrzej Rodak
26-600 Radom, ul. Kotarbińskiego 2
Temat: KAN. DESZCZ. w ul. ŻEROMSKIEGO w SZYDŁOWCU
Inwestor: U.M.i G. SZYDŁOWIEC
Nazwa rys.: PLAN SYTUACYJNY
Skala: 1:500
Projektował: mgr inż. Andrzej Rodak
Opracował: tech. Maria Rodak
Data: 10.12
Ark.:
Nr rys. 4
KPT km 0+132.18
ul. Żeromskiego
PPT km 0+000
ul. Żeromskiego
Spacerowa
Witosa
Załamanie α = 1,99°
km 0+081.70
ch. kostka
PVC Φ200
231,30
229,17
231,20
229,57
231,26
229,11