


UWAGA

Instalację C.O. zaprojektowano z rur wielowarstwowych HERZ oraz rur stalowych; średnice: Ø25, Ø20, Ø16. Na łączeniu do strefy c.o. zastosować przejście stal-PE.

UWAGA!!!

Jako źródło ciepła zastosować kuchnie grzewczą 4kW firmy NIZIOŁEK.

Zastosować wymiennik c.w.u. z podwójną węzownicą i z podłączeniem do trzonu kuchennego WB Termo Hit WB-140

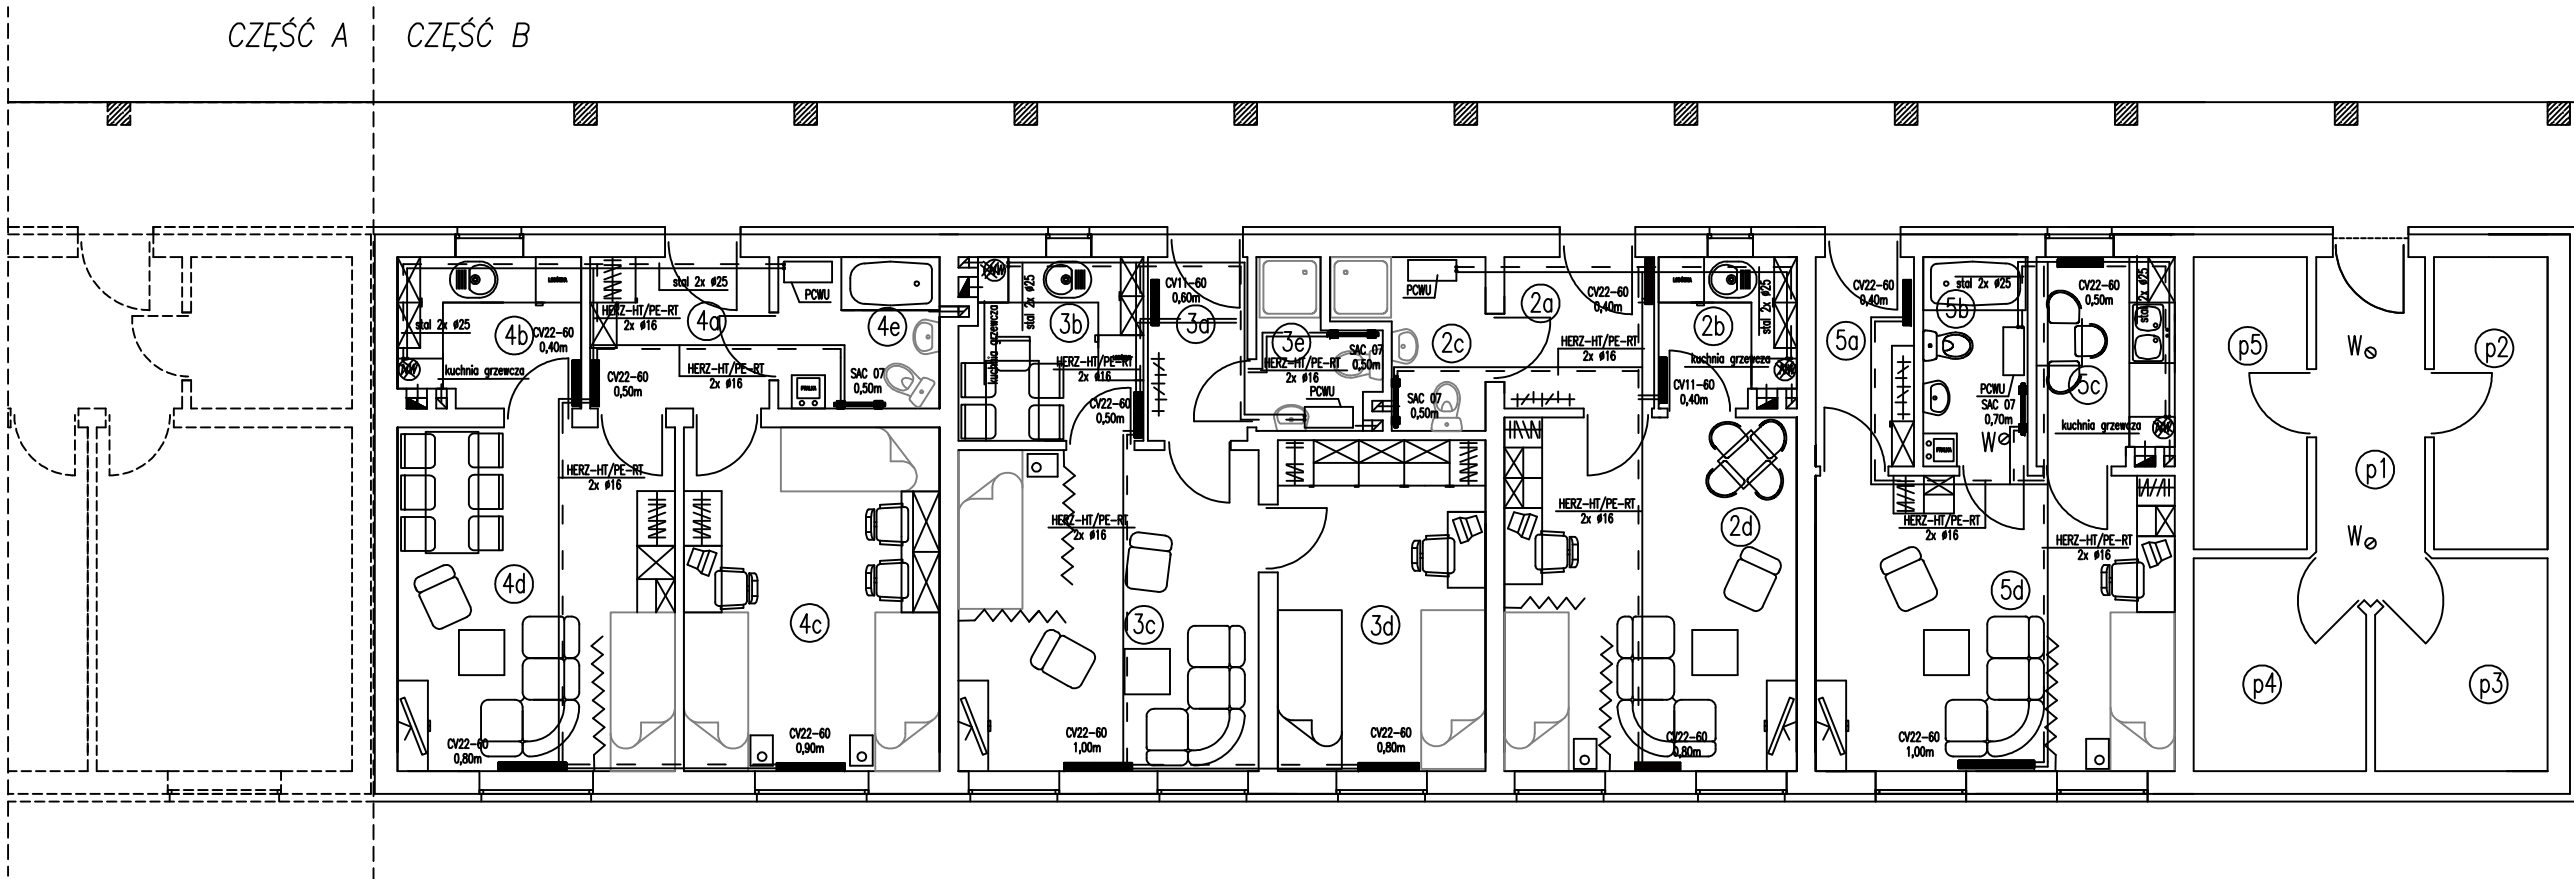

NR POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	
2a	WIATROŁAP	3,84m <sup>2</sup>
2b	KUCHNIA	3,38m <sup>2</sup>
2c	ŁAZIENKA	3,42m <sup>2</sup>
2d	POKÓJ	17,85m <sup>2</sup>

NR POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	
4a	WIATROŁAP	4,61m <sup>2</sup>
4b	KUCHNIA	4,56m <sup>2</sup>
4c	POKÓJ	16,45m <sup>2</sup>
4d	POKÓJ	15,14m <sup>2</sup>
4e	ŁAZIENKA	4,14m <sup>2</sup>

NR POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	
3a	WIATROŁAP	3,08m <sup>2</sup>
3b	KUCHNIA	5,64m <sup>2</sup>
3c	POKÓJ	16,65m <sup>2</sup>
3d	POKÓJ	12,53m <sup>2</sup>
3e	ŁAZIENKA	2,82m <sup>2</sup>

NR POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	
5a	WIATROŁAP	2,84m <sup>2</sup>
5b	ŁAZIENKA	3,70m <sup>2</sup>
5c	KUCHNIA	4,76m <sup>2</sup>
5d	POKÓJ	18,31m <sup>2</sup>

NR POM.	RODZAJ POMIESZCZENIA	
1p	KORYTARZ	6,14m <sup>2</sup>
2p	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	5,79m <sup>2</sup>
3p	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	6,14m <sup>2</sup>
4p	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	6,14m <sup>2</sup>
5p	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	5,79m <sup>2</sup>

Inwestor		Jednostka projektowa	
Lokalizacja obiektu		PRO ARTE S.C.	
Autor koncepcji		44-240 ŻORY ul. Kościuszki 29 tel. (32) 4350234	
Autor projektu	mgr inż. Andrzej Bączkiewicz	217/92	
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Brawczyński	1768/94	
Współpraca	inż. Łukasz Gołębiowski		
Autor adaptacji			
Nazwa obiektu	BUDYNEK MIESZKALNY- BSC 6 -		
Tytuł rysunku	INSTALACJA C.O. RZUT PARTERU		
		Data	Branża
		01.2013	Sanitarna
		Skala	Nr rysunku
		1:100	6