

ZESTAW WODOMIERZOWY



10. Wodomierz skrzydełkowy JSW ø25mm
11. Zawór antyskażeniowy typu EA dn 25mm
12. Filtr siatkowy samopłuczący dn 25mm
13. Zawór kulowy ø25mm
14. Zawór kulowy ø25mm z kurkiem spustowym

LEGENDA:

——————— przewody wody zimnej

— — — — przewody wody ciepłej

UWAGA!!!
PRZEWODY WYKONAĆ
Z RUR WIELOWARSTWOWYCH FIRMY HERZ
ZE ZŁĄCZKAMI ZAPRASOWYWANYMI

UWAGA
PRZEWODY WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WYKONAĆ
Z RUR O ŚREDNICY ø20 I ø26

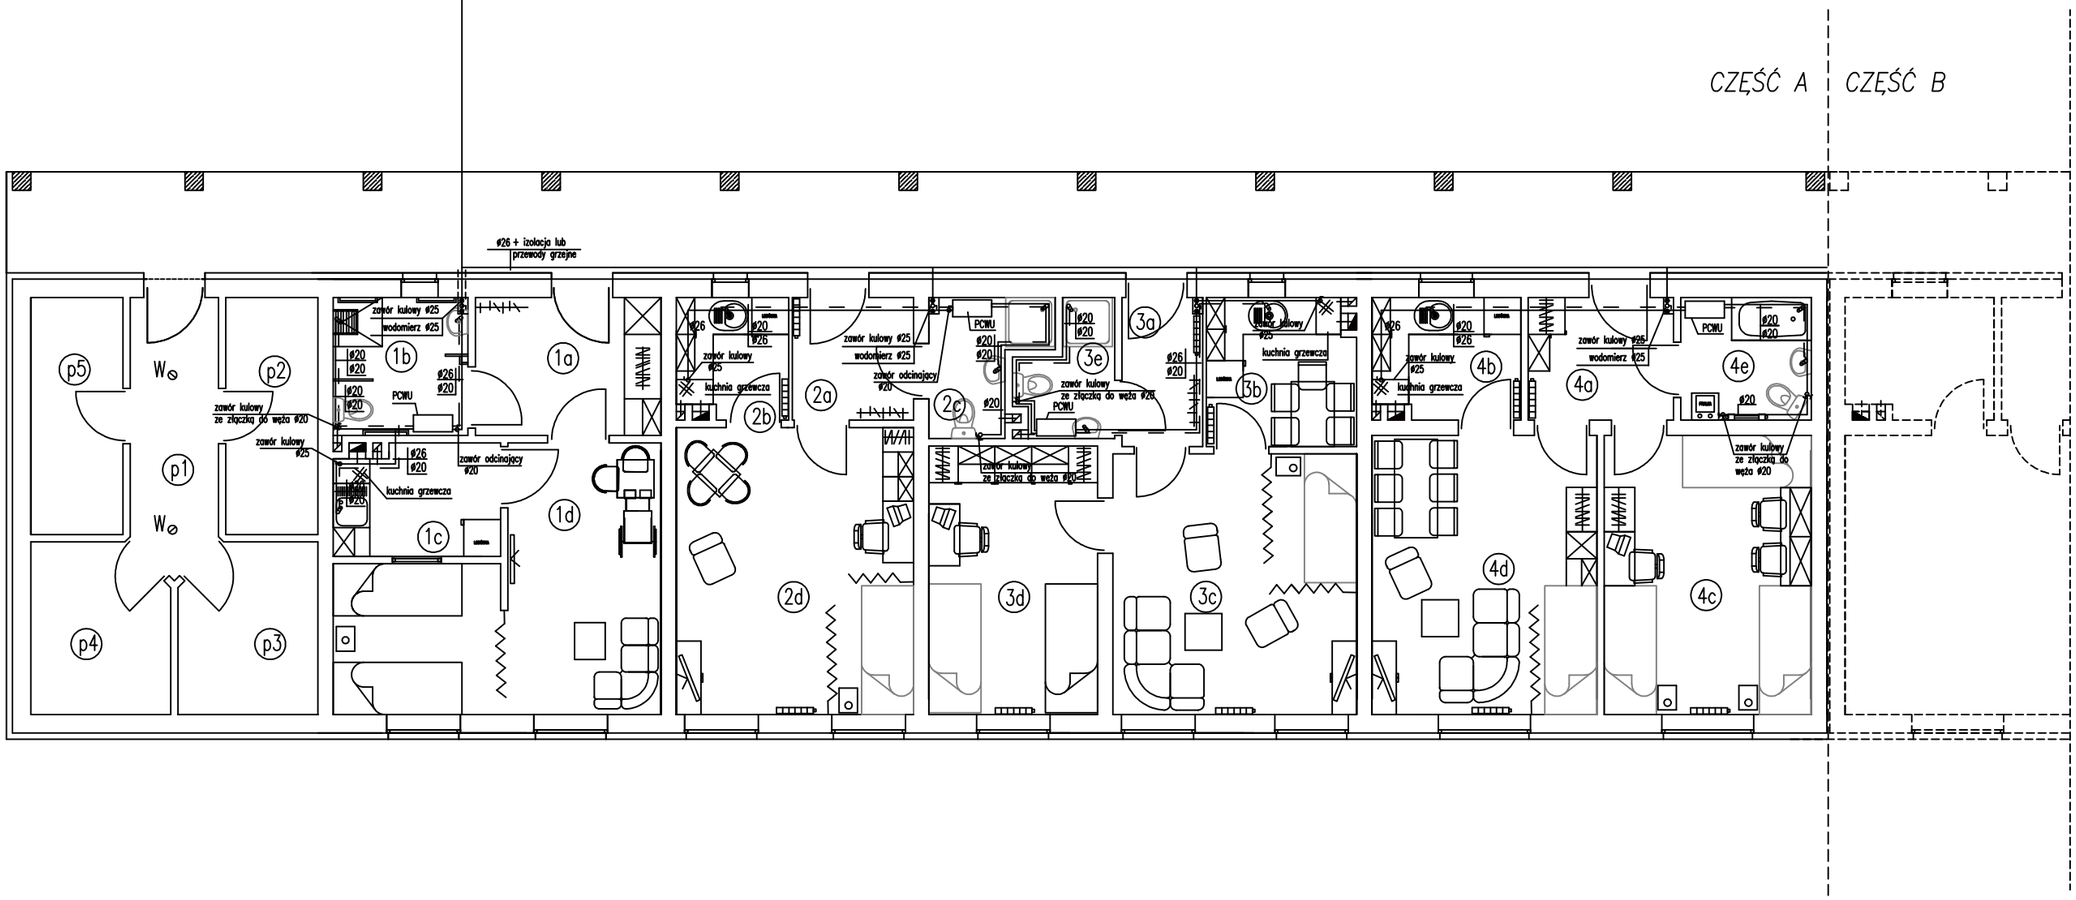

Inwestor				Jednostka projektowa	
Lokalizacja obiektu				**PRO ARTE S.C.**	
Autor koncepcji				44-240 ŻORY ul. Kościuszki 29 tel. (32) 4350234	
Autor projektu	mgr inż. Andrzej Bączkowicz	217/92			
Sprawdzający	mgr inż. Wojciech Brewczyński	1768/94			
Współpraca	inż. Łukasz Gołębiowski				
Autor adaptacji				Data	Branża
Nazwa obiektu	**BUDYNEK MIESZKALNY- BSC 6 -**			01.2013	Sanitarna
Tytuł rysunku	INSTALACJA WODY RZUT PARTERU			Skala	Nr rysunku
				1:100	8