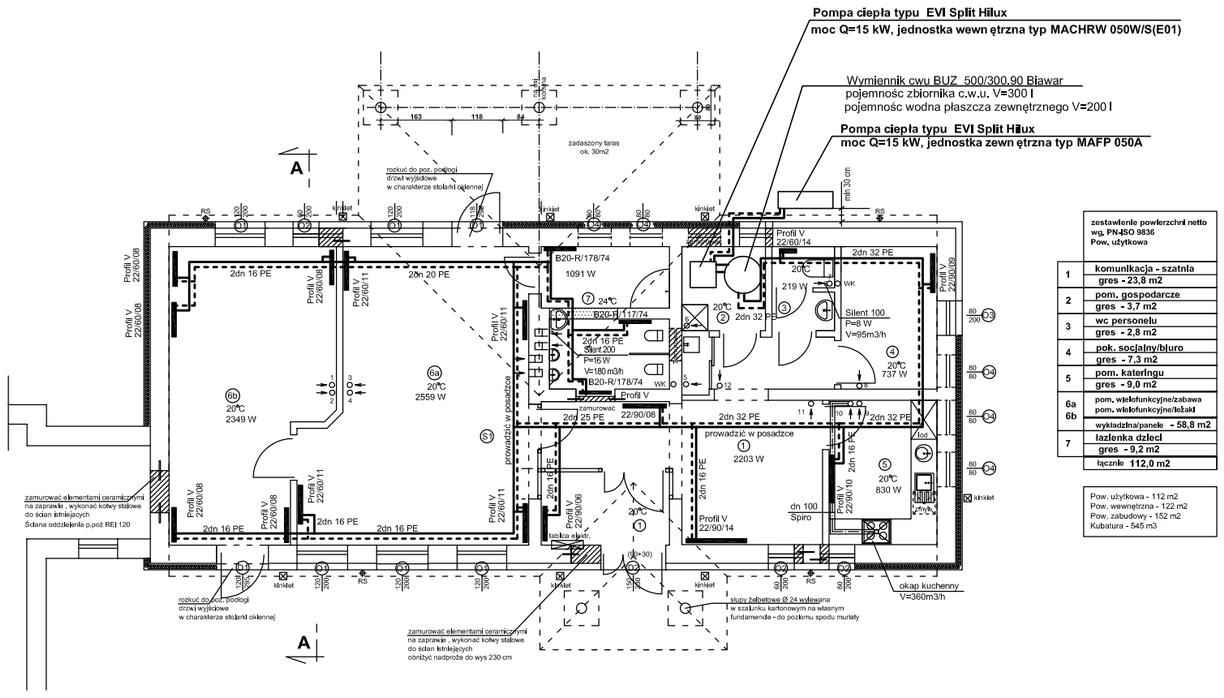


| | |
|---|---|
| temat lokalizacja | projekt zmiany sposobu użytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na żłobek - opieka dzieci do lat 3 Szydłowiec ul. Kościuszki 225 dz nr 970/2 |
| inwestor | Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec |
| branża | projekt budowlany branża sanitarna |
| zakres | **wewn. instalacja c.o. rzut przyziemia** — **1 : 100** |
| projek | mgr inż. Agata Gigoń MAZ/0058/POOS/03 |
| sprawdził | inż. Iwona Liżewska WPB-II-K-8386/RA/77/83 — **3** |

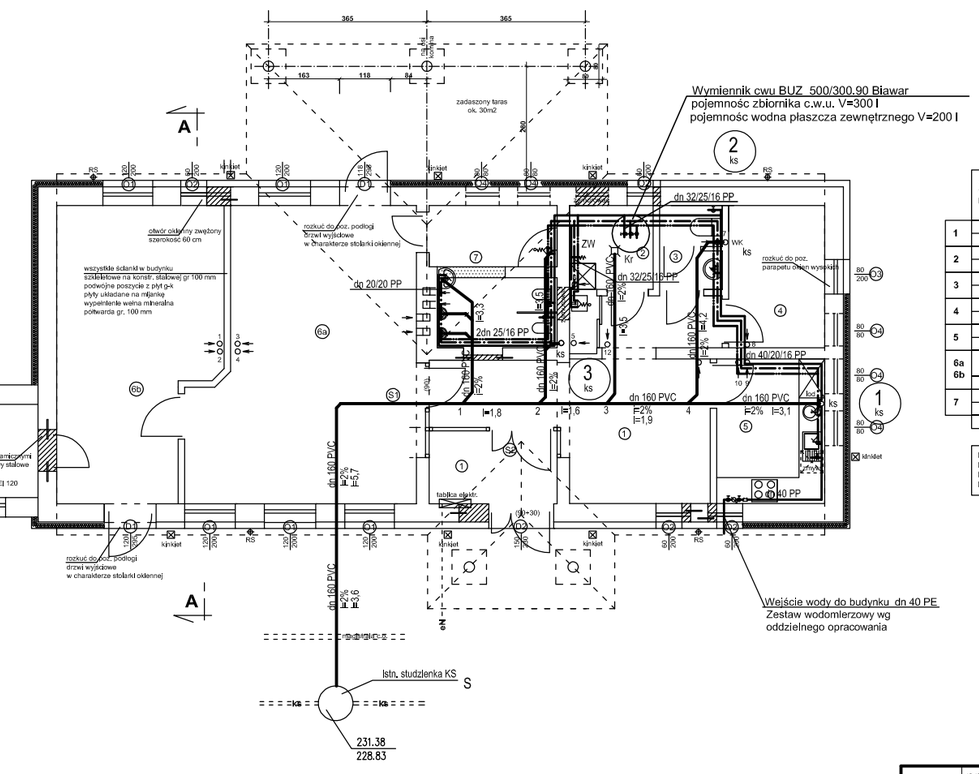


| | |
|---|---|
| temat lokalizacja | projekt zmiany sposobu użytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na żłobek - opieka dzieci do lat 3 Szydłowiec ul. Kościuszki 225 dz nr 970/2 |
| inwestor | Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec |
| branża | projekt budowlany branża sanitarna |
| zakres | **wewn. instalacja wod.-kan. i c.w. rzut przyziemia** — **1 : 100** |
| projek | mgr inż. Agata Gigoń MAZ/0058/POOS/03 — maj 2015 |
| sprawdził | inż. Iwona Liżewska WPB-II-K-8386/RA/77/83 — **2** |

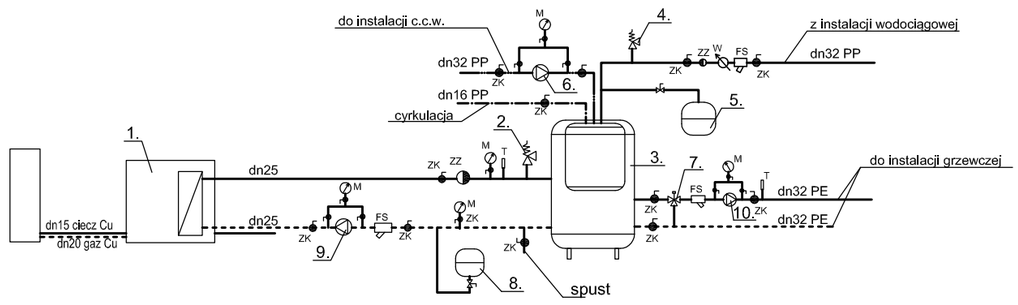


**Specyfikacja podstawowych urządzeń instalacji**

1. Pompa ciepła, powietrze-woda, typu EVI Split Hilux — moc Q=15 kW, jednostka wewnętrzna typ MACHRW 050W/S(E01); moc Q=15 kW, jednostka zewnętrzna typ MAFP 050A
2. Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 dn 15mm — szt. 1
3. Multiwalentny zbiornik BUZ -500/300.90A Biawar; pojemność zbiornik c.w.u. V=300 l; pojemność wodna płaszcza zewnętrznego V=200 l — szt. 1
4. Zawór bezpieczeństwa SYR 2115 dn 20 mm — szt. 1
5. Naczynie wzbiorcze Refix DD 8 — szt. 1
6. Pompa cyrkulacyjna Wilo- Star Z 15 TT dn 15mm — szt. 1
7. Zawór trójdrogowy VMV dn20 z sllownlklem ABV Danfoss — szt. 1
8. Naczynie wzbiorcze Reflex NG 25 czerwone — szt. 1
9. Pompa obiegowa Wilo Stratos Pico 25/1-4 — szt. 1
10. Pompa obiegowa Wilo Stratos Pico 25/1-4 — szt. 1

ZZ Zawór zwrotny (wg rysunku)
M Manometr techniczny 0-0,6 MPa (wg rysunku)
T Termometr techniczny 0-100 st C (wg rysunku)
FS Filtr siatkowy (wg rysunku)
ZK Zawór kulowy odcinający (wg rysunku)
W Wodomierz do wody zimnej JW dn 15

| | |
|---|---|
| temat lokalizacja | projekt zmiany sposobu użytkowania budynku lecznicy weterynaryjnej na żłobek - opieka dzieci do lat 3 Szydłowiec ul. Kościuszki 225 dz nr 970/2 |
| Inwestor | Gmina Szydłowiec, Pl. Rynek Wielki 1 26-500 Szydłowiec |
| branża | projekt budowlany branża sanitarna |
| zakres | **schemat technologiczny instalacji z pompą ciepła** — **1 : 100** |
| projek | mgr inż. Agata Gigoń MAZ/0058/POOS/03 — maj 2015 |
| sprawdził | inż. Iwona Liżewska WPB-II-K-8386/RA/77/83 — **4** |