


1	komunikacja - szatnia gres - 24,3 m2
2	pom. socialne gres - parkiet - 4,2 m2
3	wc personelu gres - 2,8 m2
4	biuro gres - 6,3 m2
5	pom. cateringu gres - 9,0 m2
6a 6b	pom. wielofunkcyjne/zabawa pom. wielofunkcyjne/leżaki wykładzina/panele - 58,8 m2
7	łazienka dzieci gres - 9,2 m2

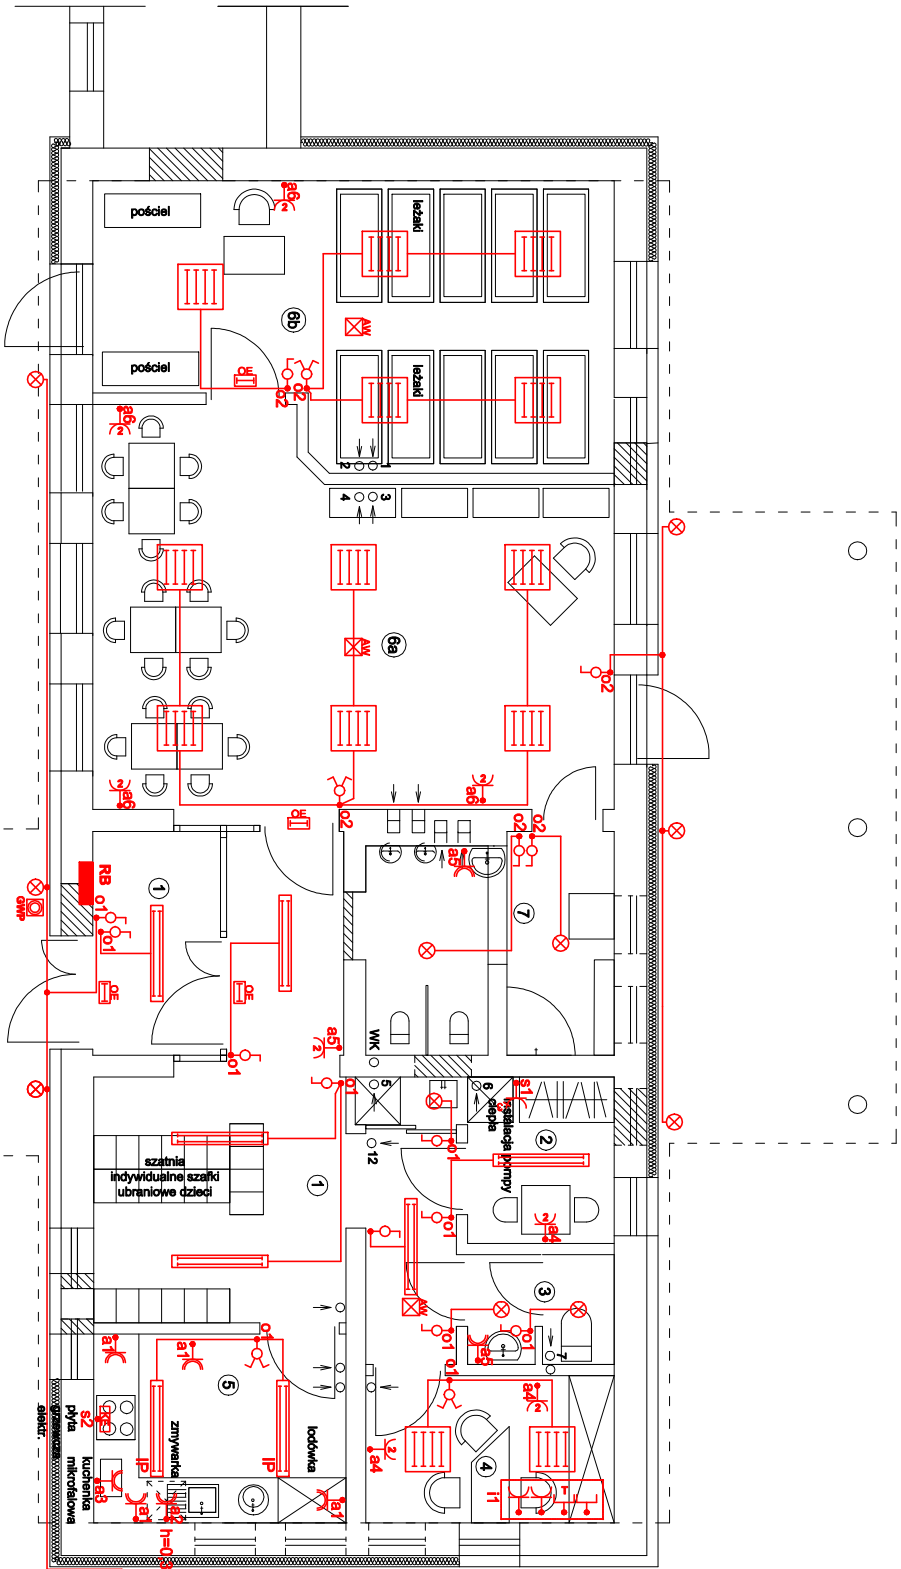

główny wyłącznik prądu (pożarowy)

rozdzielnicę budynku

wył. ośw.

wył. ośw. świetlnikowy

2xGN 1F

GN 1F IP 44

GN 3f(16A) IP+44

2x GN 1F D-K + 2x RJ45

Oprawa świetłówkowa IP65 2x36W

Oprawa świetłówkowa IP43 2x36W

Oprawa oświetleniowa rastrowa źródło TLD 4x18W

Oprawa downlight nasufiowa IP65 źródło LED 12W/E27

Oprawa ewakuacyjna LED z modułem awaryjnym(1h)

Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem kierunkowym z modułem awaryjnym(1h)/3W

Temat opracowania	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LECZNICY WETERYNARYJNEJ NA ŻŁOBEK (opieka dzieci do lat 3) Szydłowiec ul. Kościuszki 225; dz.nr ewid. 970/2	Proj. bud. Inst. elektr.
Inwestor	Gmina Szydłowiec 26-500 Szydłowiec Pl. Rynek Wielki 1	Nr rys. E.2.1
Nazwa rysunku	Rozmieszczenie urządzeń instalacji elektrycznej - rzut przyziemia	skala: 1:100
Projektował	mgr inż. Stanisław Nitek upr. bud. RINB-VY-U-7342/75/98	Data i podpis 05.2015 r.
Sprawił	inż. Piotr Graliński upr. bud. UAN-JEK-53869/AA/5385	Data i podpis 05.2014 r.