


OZNACZENIA

- konowizocjo sanitaro
- konowizocjo technologiczno ociekowo
- zimno wodo
- ciepła wodo
- konowizocjo ciśnieniowo

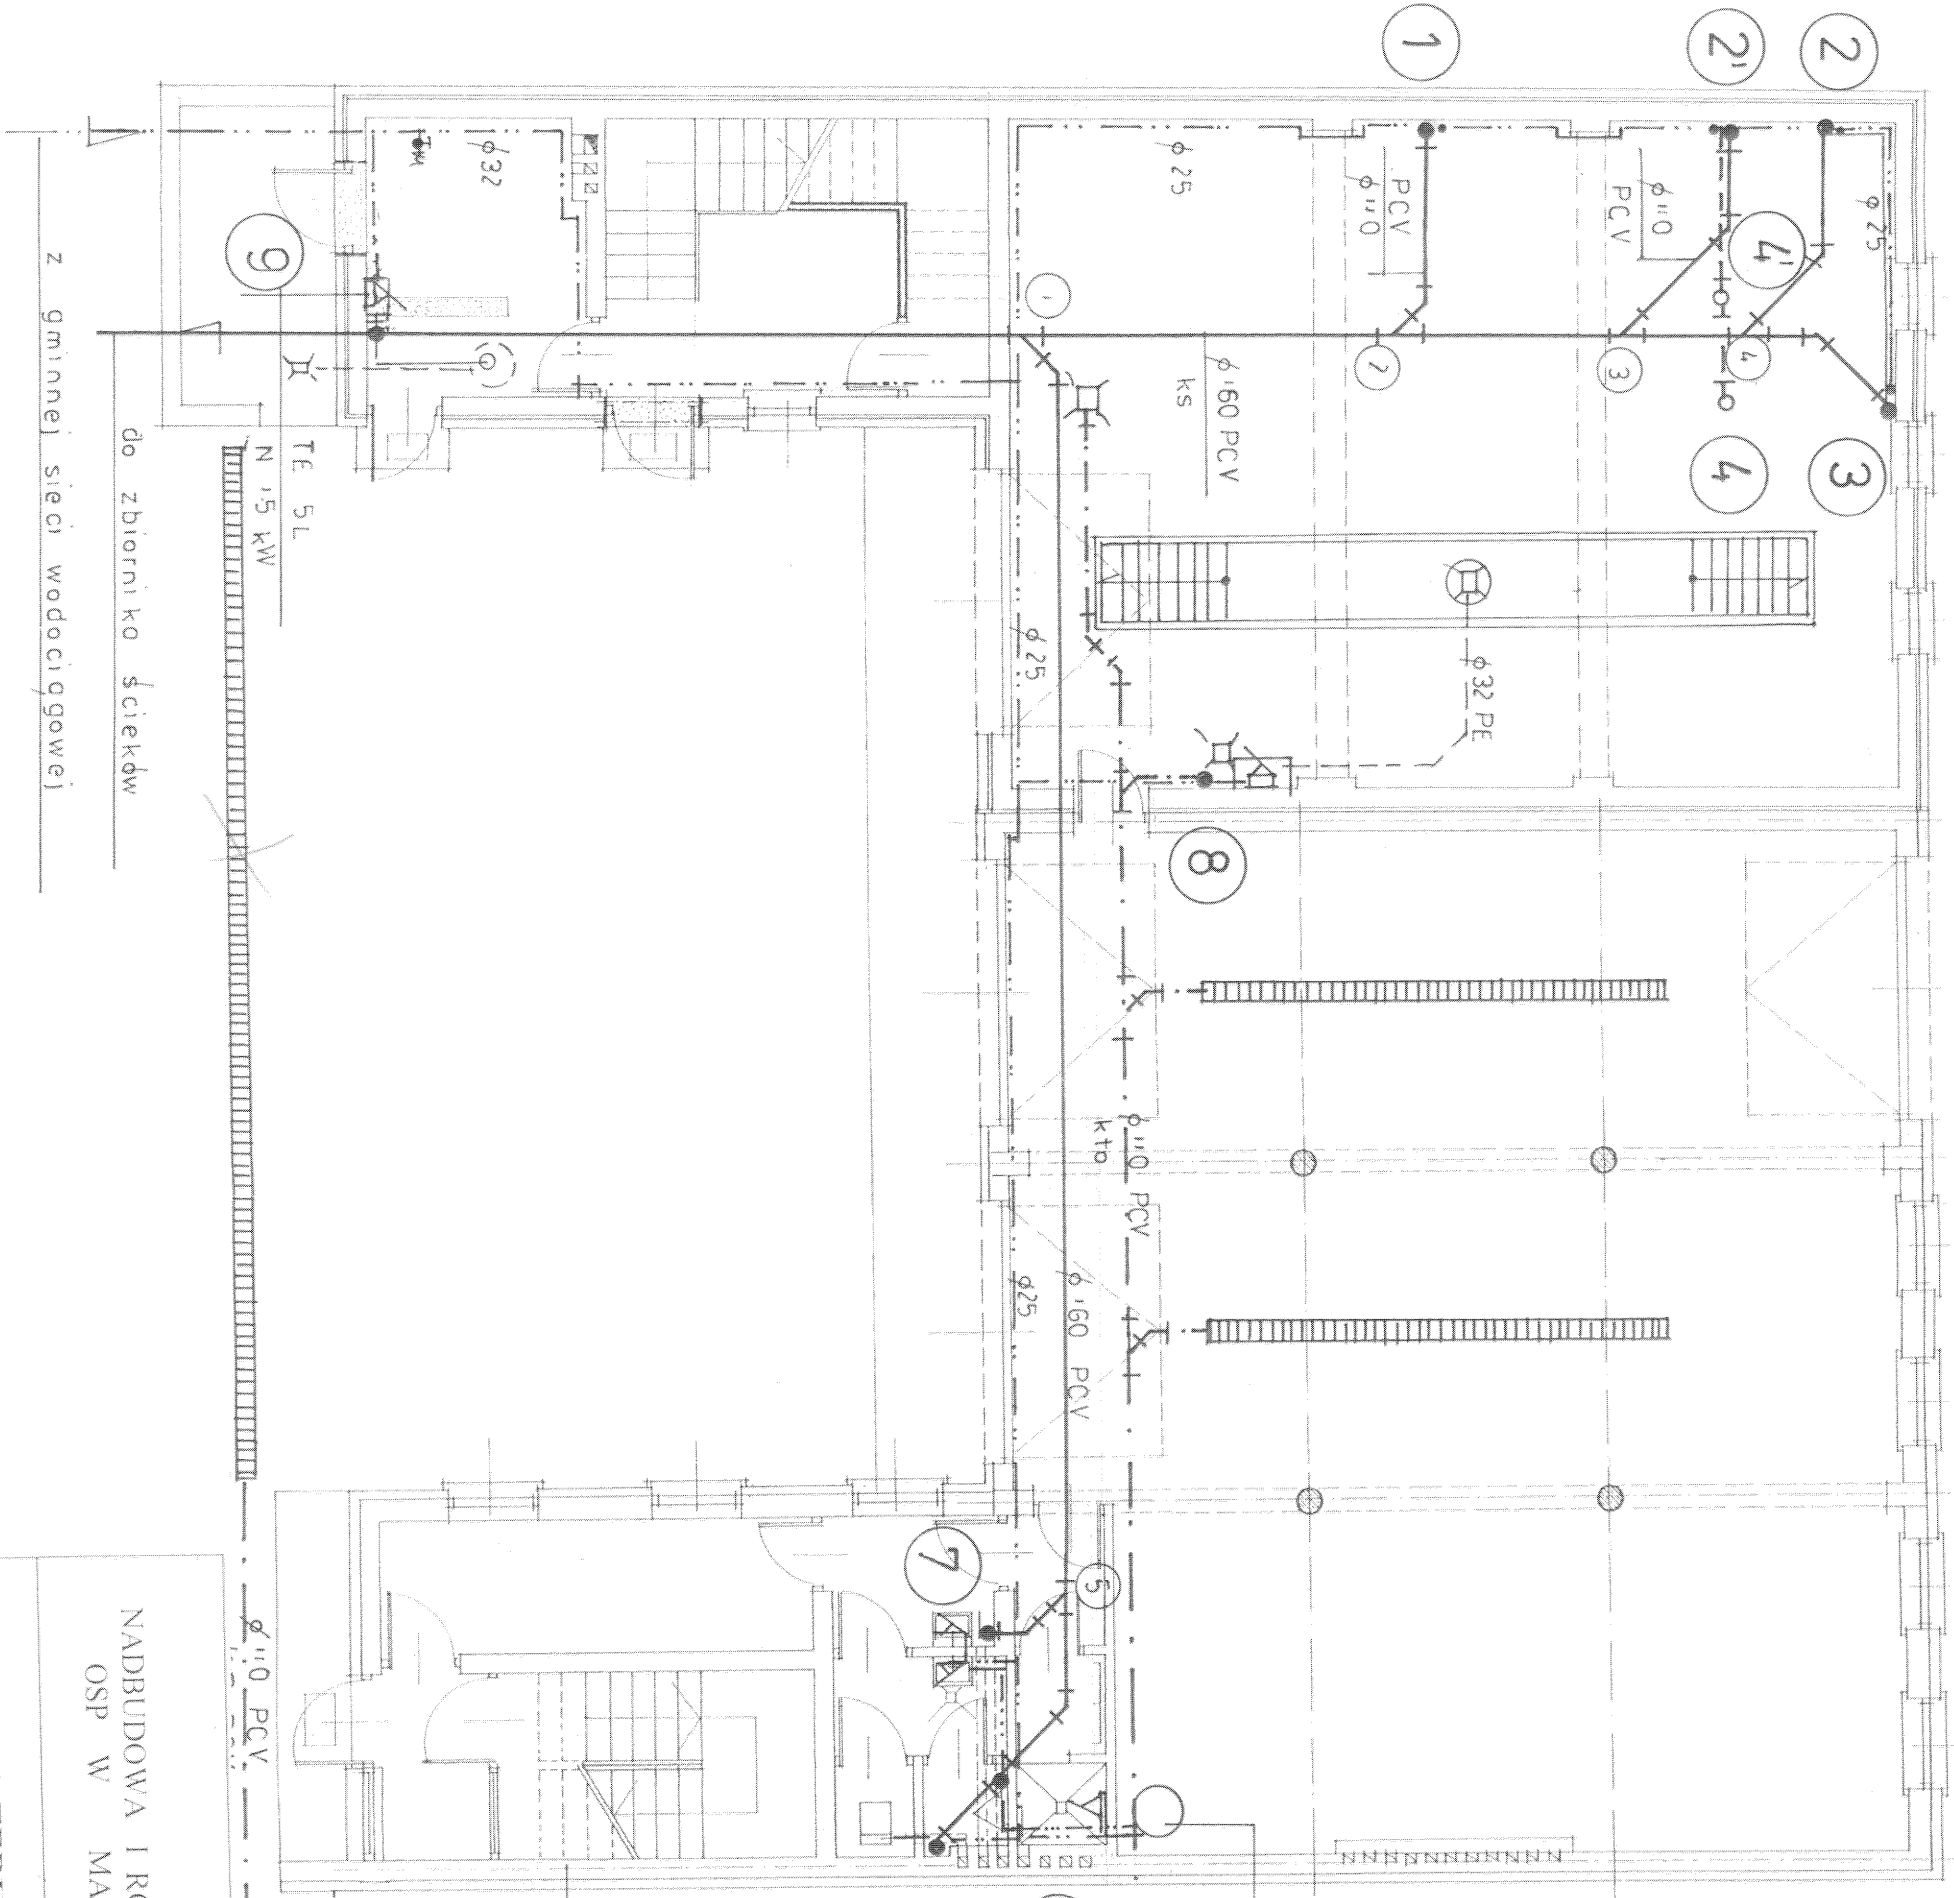

z gminnej sieci wodociągowej

do zbiornika ścieków

INSTALACJE SANITARNE

NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU USŁUG PUBLICZNYCH
OSP W MAJDOWIE DZ. 591/3 GM. SZYDŁOWIEC

RZUT PARTERU - INSTALACJA
WOD.-KAN.

Skala
1 : 100

stadium
p.b

Projektowała : inż. J. Sienicka
U.A.N.-II-K 8386 / 109 / 87
Sprawdził : mgr inż. Adam Sienicki
MAZ / 0442 / PWOS / 08

[Signature]

MAK TP-3

do separatora

Data 29.10.2010
Miejsce: Kiszczolice
Przeznaczenie: dla sanitarno-higienicznych
w zakresie bez ograniczeń
tel. (0483) 362 58 90
do separatora

Uzgodniono pod względem wymagań higienicznych
i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)