 ISO 9001 LL-C (Certification)	Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Szydłowcu ul. Wschodnia 11 26-500 Szydłowiec LABORATORIUM BADAŃ WODY I ŚCIEKÓW ul. Sowińskiego 52 A tel./fax. (0-48) 617 13 64	Sprawozdanie nr : SP II / KW / 43 / 16 Z dnia : 27-09-2016 Egzemplarz : 1 / 2
---	---	--

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI ŚCIEKÓW

Data dostarczenia próbki: 26-08-2016

Data poboru: 25.08.2016, godz. 8.10 – 26.08.2016, godz. 6.10

Próbka pobrana przez: osobę uprawnioną wg PN-ISO 5667-10:1997


Rodzaj urządzenia wodnego: kanał wylotowy (ścieki oczyszczone - zbiórka dobową)

Punkt poboru: Oczyszczalnia Ścieków w Szydłowcu

Adresat/zleceniodawca: Kierownik Działu Oczyszczania Ścieków i Eksploatacji Sieci

LP.	WSKAŹNIK / PARAMETR	KOD PROCEDURY	J.M.	WYNIK	WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA
1.	ChZT _G	PN-ISO 6060:2006	mgO ₂ /l	32	125
2.	BZT ₅	PN-EN 1899-1:2002	mgO ₂ /l	12	25
3.	Zawiesiny ogólne	PN-EN 872:2005	mg/l	20	35
4.	Azot ogólny	PN-81/C-04527	mg/l	13,21	15
5.	Fosfor ogólny	PN-EN ISO 6878:2006	mg/l	0,88	2,0
6.	Chrom ogólny	PB – 01/LB	mg/l	0,32	1,0
7.	Chrom ⁶⁺	PB – 02/LB	mg/l	<0,01	0,1
8.	Cynk	PB – 03/LB	mg/l	0,47	2,0
9.	Cyna	PB – 04/LB	mg/l	0,76	2,0
10.	Miedź	PB – 05/LB	mg/l	0,08	0,5
11.	Nikiel	PB – 06/LB	mg/l	0,32	0,5
12.	Cyjanki wolne	PB – 07/LB	mg/l	0,003	0,1
13.	Azot amonowy	PN-C-04576-4	mg/l	12,05	20

Osoba odpowiedzialna za badanie:

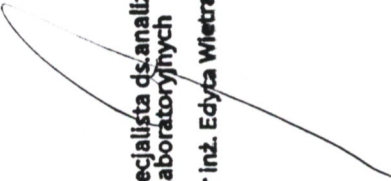

Specjalista ds. analiz laboratoryjnych
mgr inż. Edyta Wietrak

Wyniki badania dotyczą wyłącznie próbki badanej.
Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wschodnia 11, 26-500 Szydłowiec
Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000068059
Wysokość kapitału zakładowego: 9.022.900 PLN NIP: 799-18-29-239 REGON: 672301847