


TR1

Legrand Ekinox TX 4x18
IP40

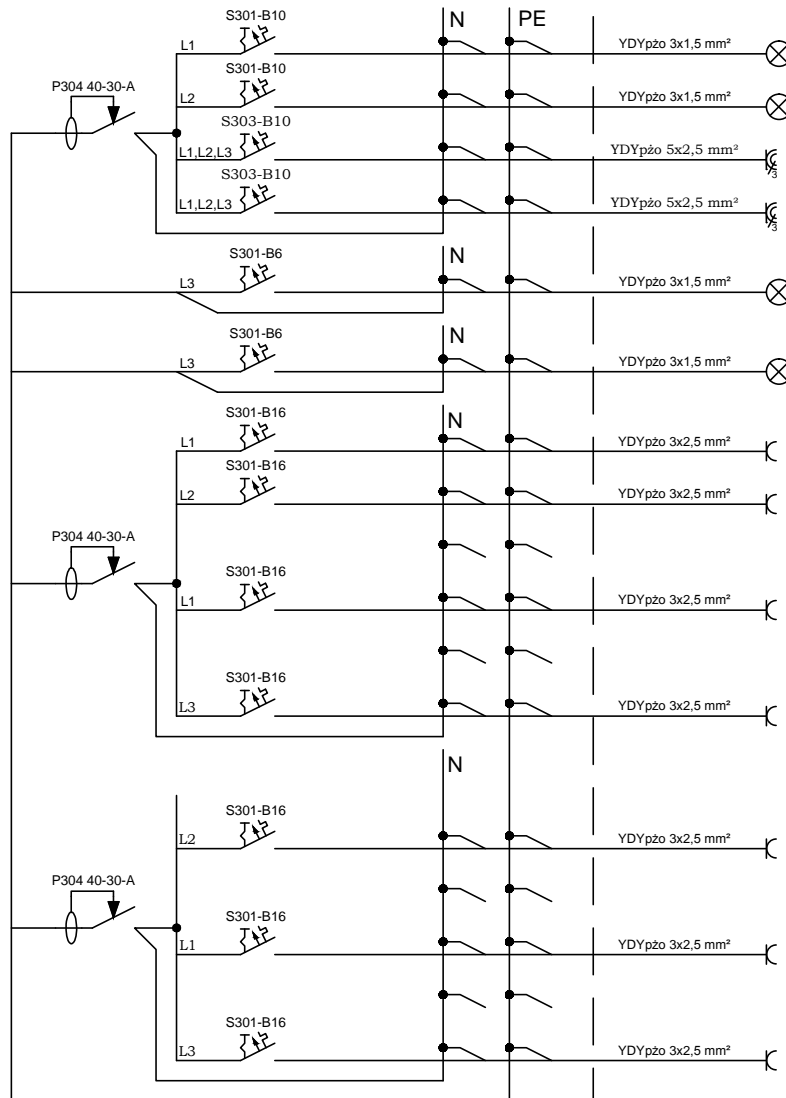

Obwód	Odbiornik	Moc P « (kW)
1/O	oświetlenie parteru i na zewnątrz	0,94
2/O	oświetlenie piętra i poddasza	0,98
1/TR1	gniazdo trójfazowe pom. 6 (parter)	4,00
2/TR1	gniazdo trójfazowe pom. 8 (parter)	4,00
3/O	oświetlenie awaryjne	0,06
4/O	oświetlenie ewakuacyjne	0,09
3/TR1	rezerwa	1,60
4/TR1	gniazdo jednofazowe pom. 6.7 (parter)	2,00
5/TR1	gniazda jednofazowe pom. 7.8 (parter)	2,00
6/TR1	gniazdo jednofazowe pom. 15 (parter)	2,00
7/TR1	gniazda jednofazowe zewnątrz (parter)	2,00
8/TR1	gniazda jednofazowe pom. 4 (piętro)	2,00
9/TR1	gniazda jednofazowe pom. 4 (piętro)	2,00

Temat:		
Nadbudowa i rozbudowa budynku usług publicznych		
Lokalizacja:		
Majdów, nr ewid. dz. 591/3, 26-500 gmina Szydłowiec		
Branża:	ELEKTRYCZNA	Data: 10.2018 r.
Nazwa rysunku:	SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TR1	Skala: -----
Projektował:	mgr inż. Bernard Turek	Nr rys.: E9
Uprawnienia:	SWK/0112/PWOE/05	Podpis: