


UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami inst. san.
2. W przypadku kolizji z innymi instalacjami kolizje rozwiązywać bezpośrednio na budowie.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym.
4. System elektrycznego ogrzewania płaszczyznowego wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

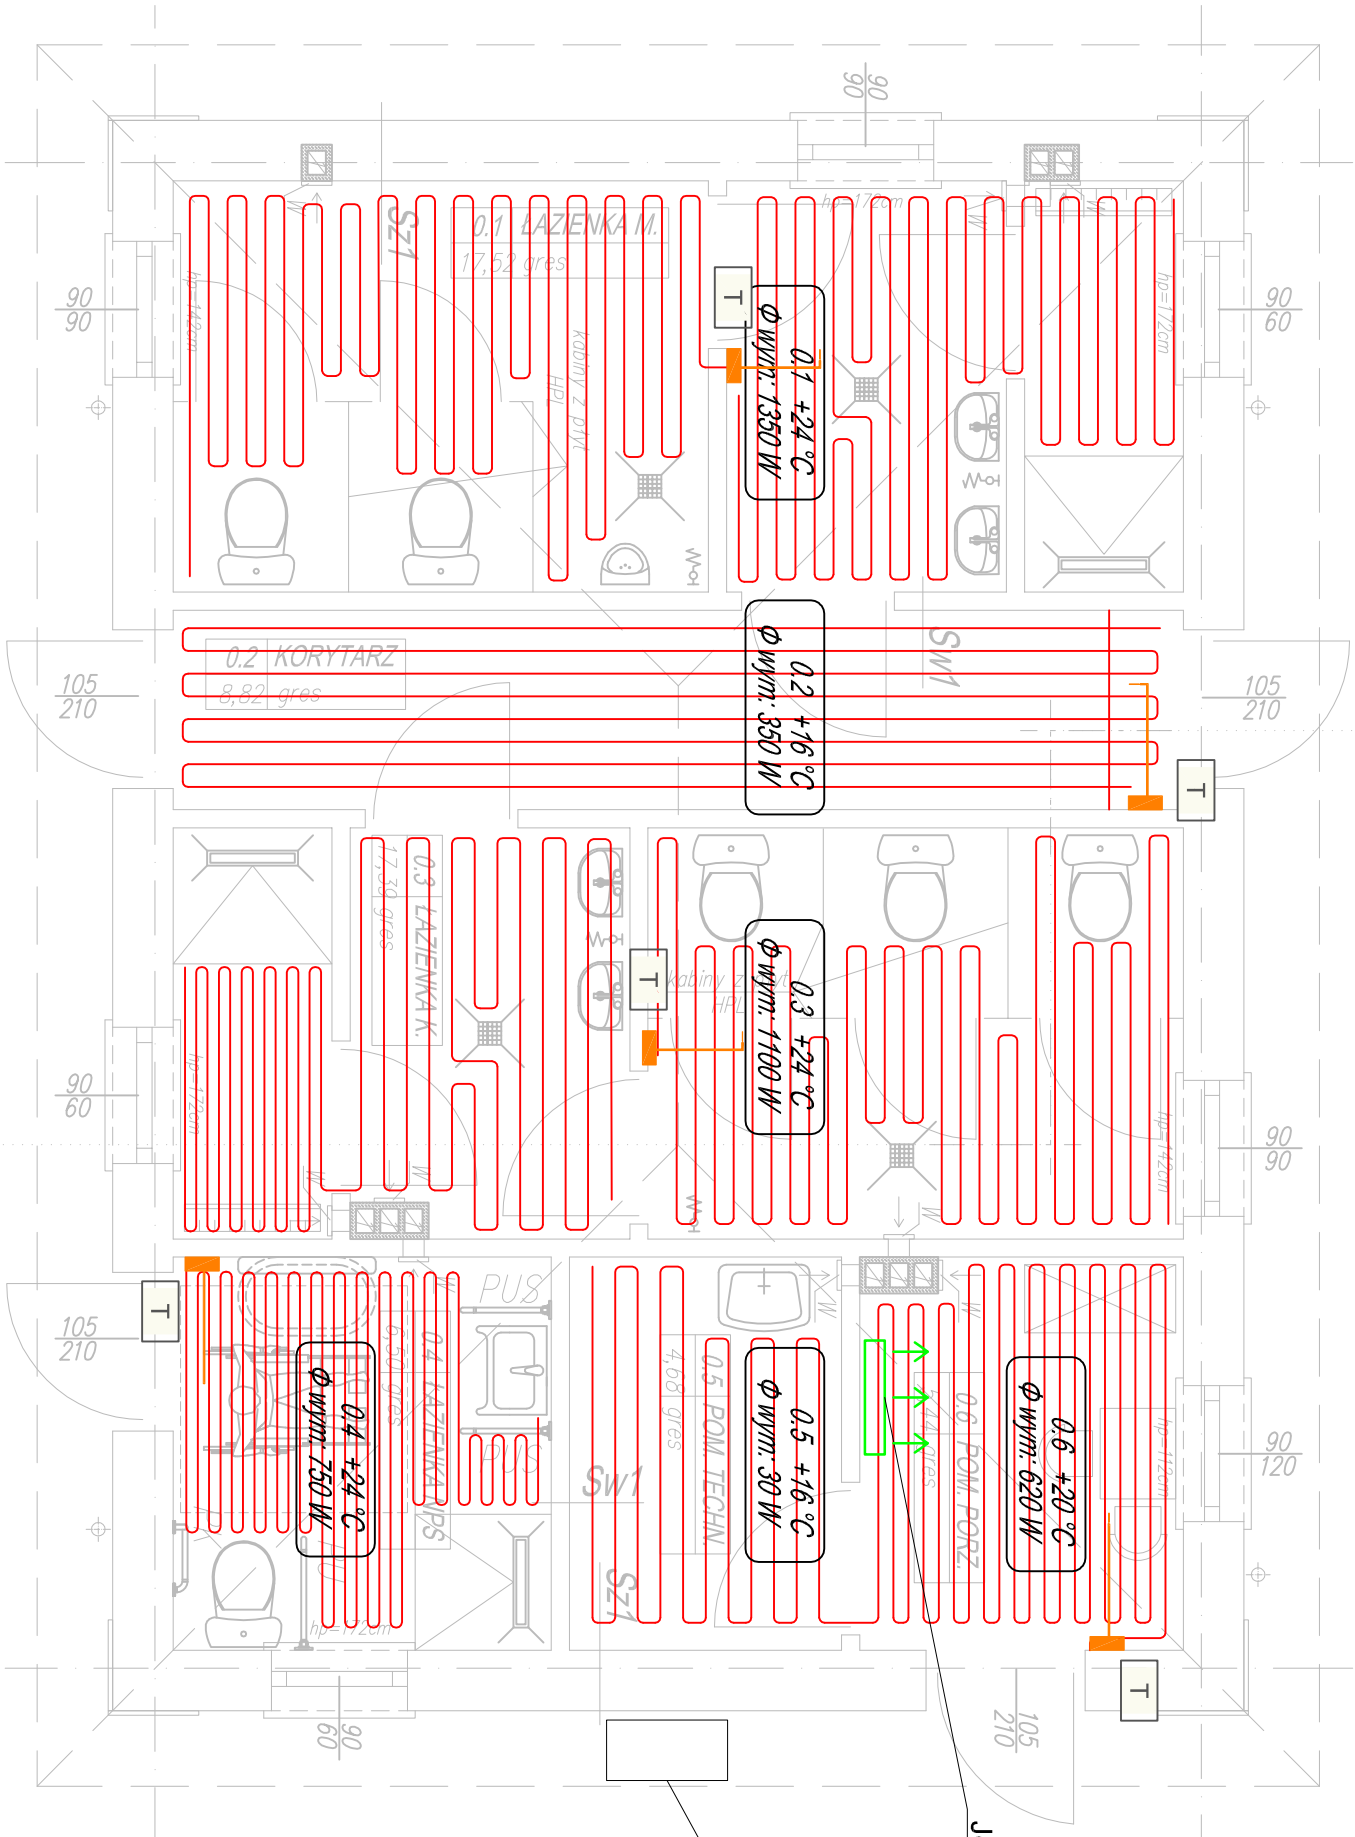

Jednostka klimatyzacyjna  
1,5 kW

Proj. jednostka zewnętrzna  
systemu klimatyzacji 2,5kW

LEGENDA:

- Proj. kabel grzejny systemu ogrzewania płaszczyznowego
- Proj. termostat systemu ogrzewania płaszczyznowego
- Proj. wewnętrzna jednostka klimatyzacyjna

<b>B<sup>2</sup> PROJEKT</b>		<b>B2 PROJEKT</b>	
BUDYNEK ZAPLECZA SANITARNEGO NAD ZALEWEM W SZYDŁOWIE		ul. Kościuski 187, 26-500 Szydłowie	
SZYDŁOWIEC, działka nr 5772/3		tel: 501 177 687 tel: 508 364 156	
Projektant	mgr inż. Tomasz Dąbrowski	PDK/0164/PWOS/11	spec. san.
Opracował	mgr inż. Aleksandra Gówor		
RZUT PARTERU - inst. c.o.		S-05	
Szydłowiec, czerwiec 2021r.		Skala 1 : 50	